
DETAIL č. 5 - ZATEPLENIE V MIESTE KONZOLY UCHYTENIA BLESKOZVODU VEDENÉHO PO FASÁDE

M-1:5


REZ

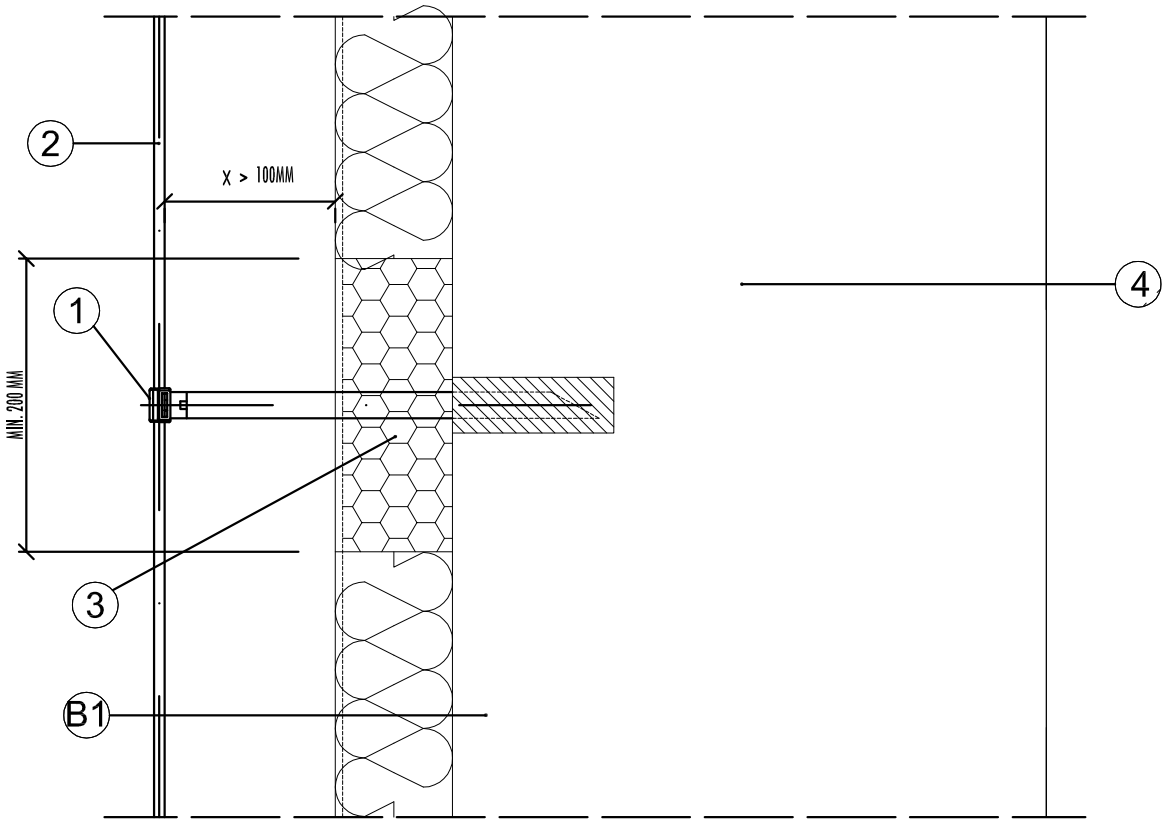

Popis jednotlivých prvkov detailu:

1. NOVÁ KONZOLA UCHYTENIA BLESKOZVODU
2. BLESKOZVOD
3. ŠTVOREC Z MINERÁLNEJ VLNY MIN. ROZMER 200 x 200 MM
4. EXISTUJÚCI OBVODOVÝ PLÁŠŤ

POHĽAD

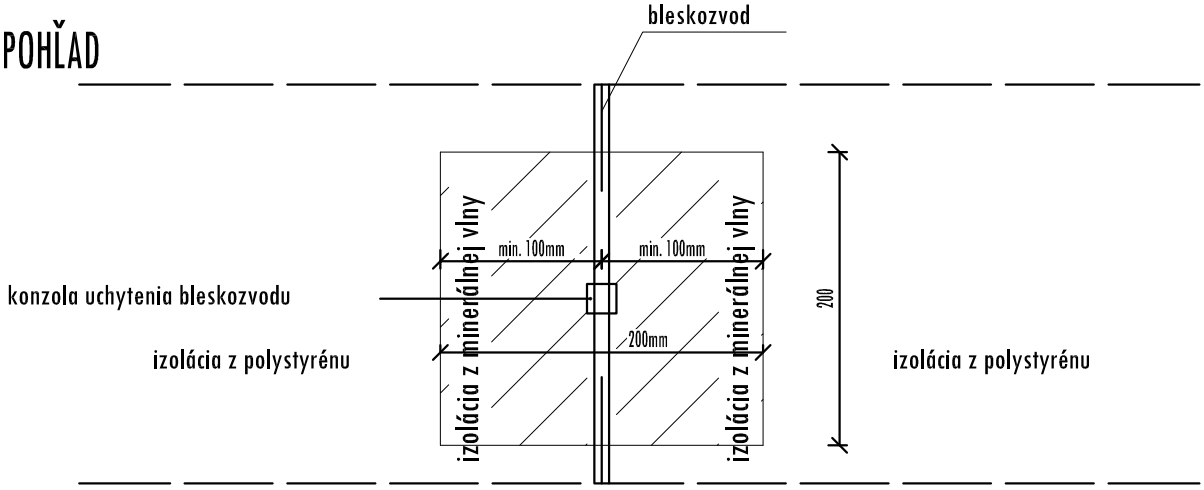

preloženie sklotextilnej mriežky min. 100 v každom smere !!!

POZNÁMKY:

- V KAŽDOM MIESTE OKOLO KONZOLY UCHYTENIA BLESKOZVODU BUDÚ NA ZATEPLENIE POUŽITÉ ŠTVORCE Z MINERÁLNEJ VLNY MIN. PLOCHY 200 x 200 MM A V PRÍSLUŠNEJ HRÚBKE.
- PLATÍ V PRÍPADE, KEĎ JE VEDENIE BLESKOZVODU VYLOŽENÉ PRED FASÁDU VIAC AKO 100MM