

Uchytenie plynovodu na povrchu
TPP 704 01

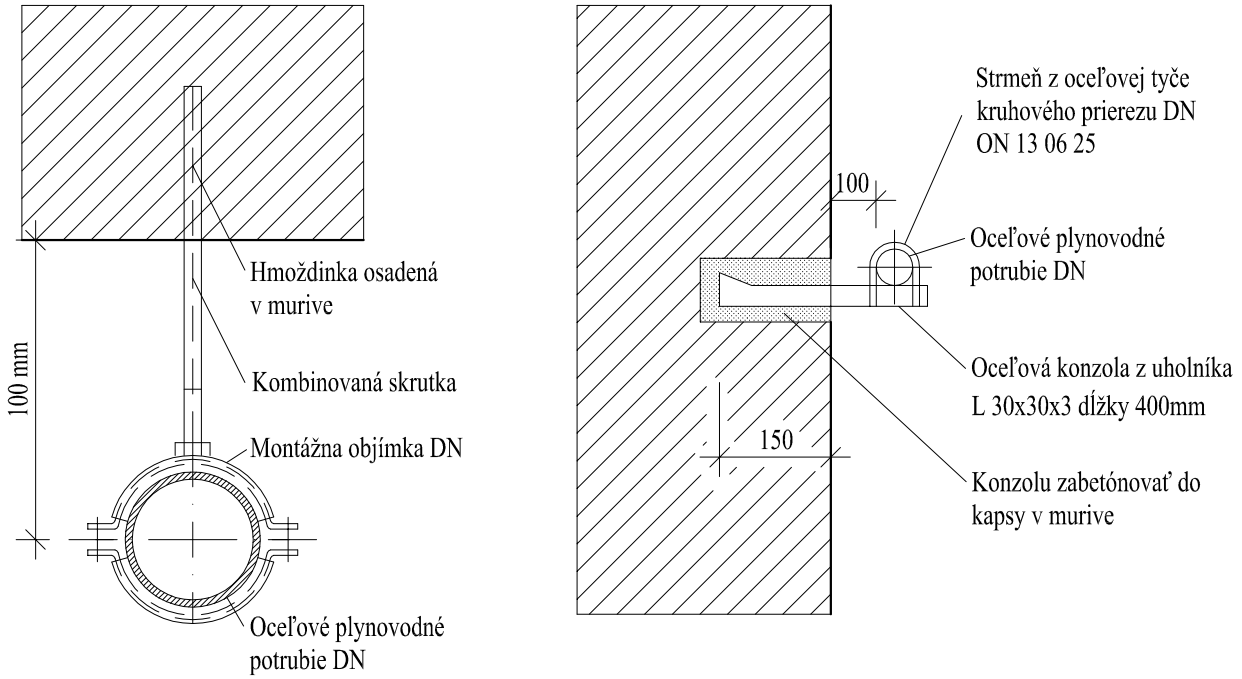

DN [mm]	Vzdialenosť uchytenia [mm]
10	1,6
11	2,0
25	2,3
32	2,7
40 a viac	3,0

Pri uložení plynovodného potrubia dodržať minimálnu odstupovú vzdialenosť od ostatných konštrukcií 100mm

Uloženie plynovodného potrubia v rastlom teréne STN EN 12007-1:2013

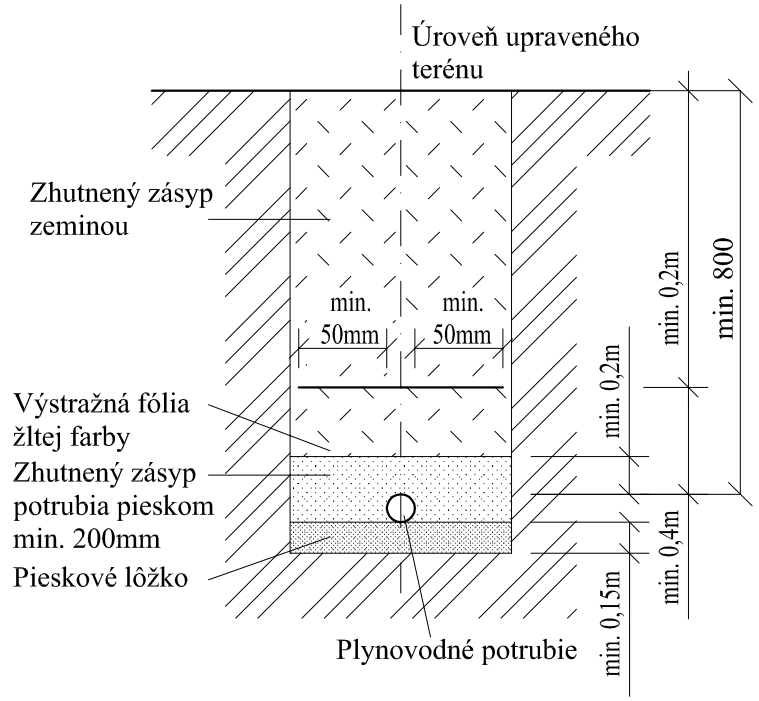

Projektant:	Ing. Rastislav Kohút	Zodpovedný projektant:	Ing. Rastislav Kohút
Investor:	Mesto Prievidza		
Miesto stavby:	Prievidza – Hradec		

Kohút PRO s.r.o.
Štúrova 314/14
972 26 Nitrianske Rudno
tel: 0905 226 452
mail: rkpro@rkpro.info
www.rkpro.info

Názov stavby: Plynofikácia KD Hradec

Číslo zákazky		Sada:
Dátum	08-2016	
Formát	2xA4	
Archívne číslo		

Názov výkresu: E, Plynoinštalácia Detaily

Mierka:	Účel:	Zmena:
–	PPSP	

Číslo výkresu: E6