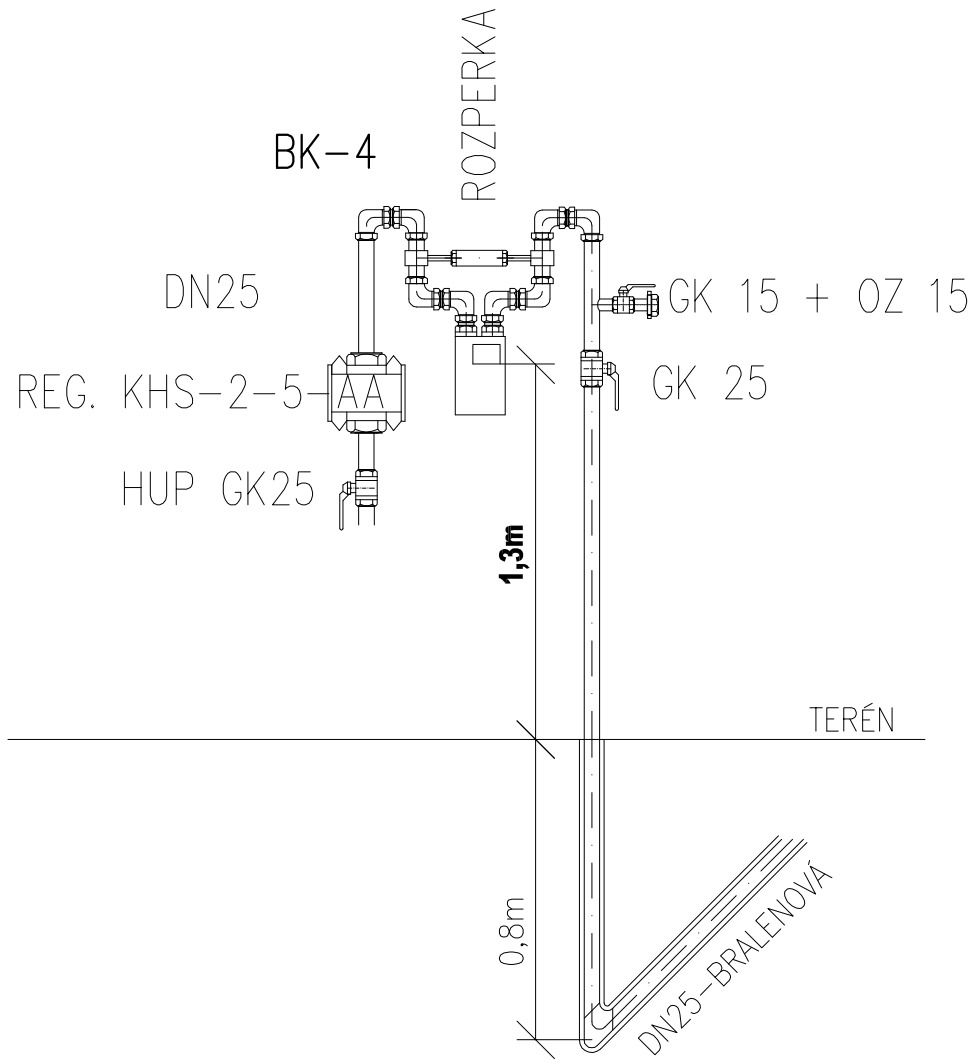


ZLOŽENIE REGUL. MERACEJ ZOSTAVY

REGULÁTOR TLAKU PLYNU: **KHS-2-5-AA**

VSTUPNÝ PRETLAK	0,1 – 0,3 MPa
VÝSTUPNÝ PRETLAK	2,0 +– 0,3 kPa
MAXIMÁLNY PRIETOK	20 m3/h
BEZPEČNOSTNÝ PRETLAK	max.5,0 kPa, min.1,0 kPa
POISŤOVACÍ PRETLAK	3,0 +– 0,1 kPa

MEMBRÁNOVÝ PLYNOMER: **BK 4T**

OBJEM PLYNOMERU	1,2 dm3/ot.
MENOVITÝ PRIETOK Q	4,0 m3/h
MAXIMÁLNY PRIETOK Qmax.	6,0 m3/h
NAJNENŠÍ PRIETOK Qmin.	0,04 m3/h
NAJMENŠÍ PRIETOK NADŠTANDARDNÝ Qmin.	0,016 m3/h

Projektant:	Ing. Rastislav Kohút	Zodpovedný projektant:	Ing. Rastislav Kohút
Investor:	Mesto Prievidza		
Miesto stavby:	Prievidza – Velká Lehotka		

Kohút PRO S.r.o.
Štúrova 314/14
972 26 Nitrianske Rudno
tel: 0905 226 452
mail: rkpro@rkpro.info
www.rkpro.info

Názov stavby: Plynofikácia KD Velká Lehôtka

Číslo zákazky		Sada:
Dátum	08–2016	
Formát	2xA4	
Archívne číslo		

Názov výkresu: E, Plynoinštalácia
Meracia zostava

Mierka:	Účel:	Zmena:
–	PPSP	

Číslo výkresu: E5