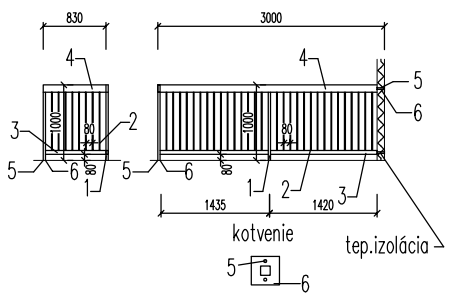
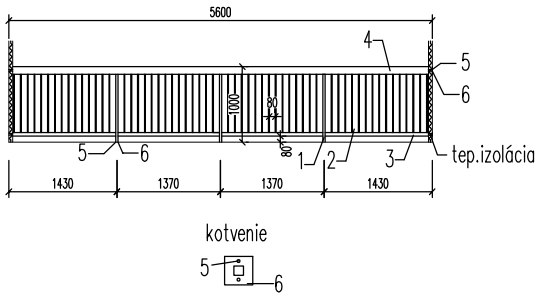
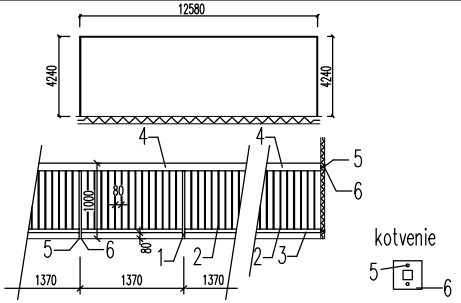

VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV – pavilón B

OZNACENIE NA VYKRESE		Z1	Z2	Z3
ROZMER TYP		dl. 3,83m	dl. 5,6m	dl. 21,2m
SCHEMA				
POPIS		ZÁBRADLIE NA PALVAČI 1 nosný stlpik Jaklový profil 30x30x2mm dlžka 900mm 2 výplňové ocelové stlpiky ø 10mm dlžka 770mm 3 vodorovný prvok Jaklový profil 30x50x2mm dlžka 3670mm 4 vodorovný prvok Jaklový profil 30x100x2mm dlžka 3830mm 5 kotva– HILTI, 10 Ks 6 nerezová platnička 150x150x6 mm, 5Ks – farba – RAL 7015 celková hmotnosť dielu – 47,98 kg	ZÁBRADLIE NA PALVAČI 1 nosný stlpik Jaklový profil 30x30x2mm dlžka 900mm 2 výplňové ocelové stlpiky ø 10mm dlžka 770mm 3 vodorovný prvok Jaklový profil 30x50x2mm dlžka 5500mm 4 vodorovný prvok Jaklový profil 30x100x2mm dlžka 5500mm 5 kotva– HILTI, 14 Ks 6 nerezová platnička 150x150x6 mm, 7Ks – farba – RAL 7015 celková hmotnosť dielu – 69,5 kg	ZÁBRADLIE NA PALVAČI 1 nosný stlpik Jaklový profil 30x30x2mm dlžka 900mm, á =1,37m, 2 výplňové ocelové stlpiky ø 10mm dlžka 770mm 3 vodorovný prvok Jaklový profil 30x50x2mm dlžka 21200mm 4 vodorovný prvok Jaklový profil 30x100x2mm dlžka 21200mm 5 kotva– HILTI, 48 Ks 6 nerezová platnička 150x150x6 mm, 24Ks – farba – RAL 7015 celková hmotnosť dielu – 281,0 kg
POČET KUSOV	1.NP	1	–	–
	2.NP	–	2	1
POČET KUSOV SPOLU		1	2	1
POVRCH. UPRAVA		Konštrukcia bude žiarovo pozinkovaná a farebne povrchovo upravená farbou vhodnou na pozinkovaný povrch.	Konštrukcia bude žiarovo pozinkovaná a farebne povrchovo upravená farbou vhodnou na pozinkovaný povrch.	Konštrukcia bude žiarovo pozinkovaná a farebne povrchovo upravená farbou vhodnou na pozinkovaný povrch.
HMOTNOST				
POZNAMKA		Stlpiky kotviť do betónovej vrstvy Vodorovné prvky kotviť do steny cez tep. izoláciu Kotvenie realizovať ako predprípravu, aby bolo možné zdemontovať zábradlie v prípade údržby Zábradlie je navrhnuté v zmysle STN 74 3305 vhodné pre pobyt detí.	Stlpiky kotviť do betónovej vrstvy Vodorovné prvky kotviť do steny cez tep. izoláciu Kotvenie realizovať ako predprípravu, aby bolo možné zdemontovať zábradlie v prípade údržby Zábradlie je navrhnuté v zmysle STN 74 3305 vhodné pre pobyt detí.	Stlpiky kotviť do betónovej vrstvy Vodorovné prvky kotviť do steny cez tep. izoláciu Kotvenie realizovať ako predprípravu, aby bolo možné zdemontovať zábradlie v prípade údržby Zábradlie je navrhnuté v zmysle STN 74 3305 vhodné pre pobyt detí.

* PRED REALIZÁCIOU VÝROBKOV JE POTREBNÉ PREVERIŤ SKUTOČNE DOSIAHNUTÉ ROZMERY NA STAVBE!!

* VYROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA POSÚDENIE HLAVNÉMU PROJEKTANTOVI S ROZKRESLENÝMI DETAILAMI!!

VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV – pavilón B

OZNACENIE NA VYKRESE		Z4		
ROZMER TYP		nerezová rúrka ø 40mm		
SCHEMA				
POPIS		NEREZOVÁ RÚKRA nerezová rúrka ø 40mm		
POČET KUSOV	**1.NP**	–		
	2.NP	2		
POČET KUSOV SPOLU		2		
POVRCH. UPRAVA		nerez		
HMOTNOST				
POZNAMKA				

* PRED REALIZÁCIOU VÝROBKOV JE POTREBNÉ PREVERIŤ SKUTOČNE DOSIAHNUTÉ ROZMERY NA STAVBE!!
* VYROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA POSÚDENIE HLAVNÉMU PROJEKTANTOVI S ROZKRESLENÝMI DETAILAMI!!