

VÝKRES TVARU A VÝSTUŽE SPODNEJ STAVBY


PÔDORYS
M 1:50

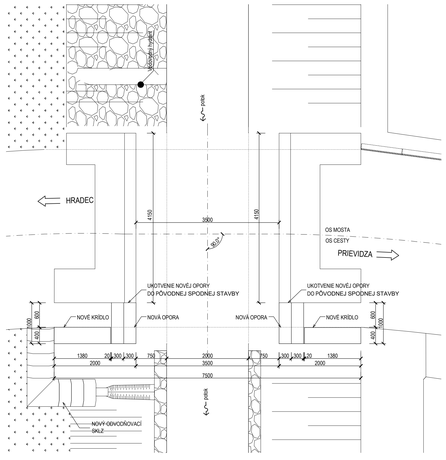


TVAR A VÝSTUŽ OPORY
POZDĽŽNY REZ
M 1:20

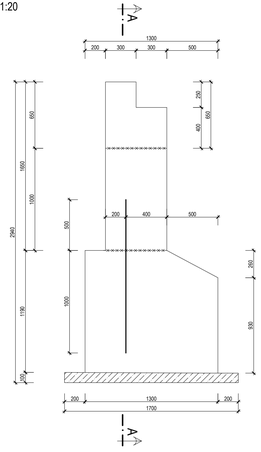


PRIEČNY REZ A-A
M 1:20

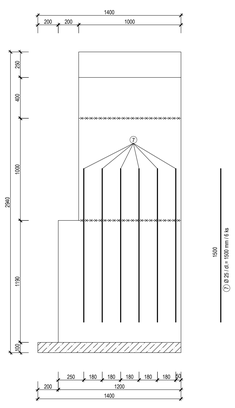


TVAR A VÝSTUŽ ÚLOŽNEHO PRAHU
PRIEČNY REZ
M 1:20




POZDĽŽNY REZ
M 1:20




TVAR A VÝSTUŽ KRÍDLA
POZDĽŽNY REZ
M 1:20

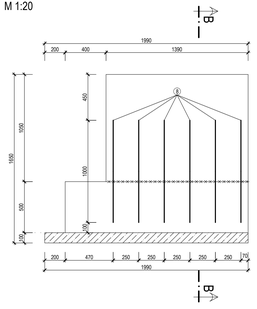


PRIEČNY REZ B-B
M 1:20







ODVODŇOVACÍ SKLZ
M 1:20



ROZŠÍRENIE SPODNEJ STAVBY
POZDĽŽNY REZ
M 1:20

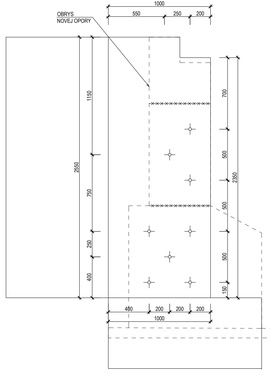

PRIEČNY REZ
M 1:20

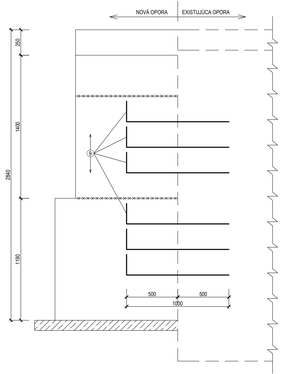

VÝKAZ VÝSTUŽE SPODNEJ STAVBY

č.	Ø [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]			
				Ø 12	Ø 16	Ø 20	Ø 25
1	16	1,280	2	-	2,56	-	-
2	16	1,480	4	-	5,92	-	-
3	16	0,920	6	-	5,52	-	-
4	12	1,440	14	20,16	-	-	-
5	12	1,680	7	11,76	-	-	-
6	12	0,710	7	4,97	-	-	-
7	25	1,500	6	-	-	-	9,00
8	25	1,000	6	-	-	-	6,00
9	20	1,200	8	-	-	9,60	-
CELKOM		m.ks		36,88	14,00	9,60	15,00
		kg/m.ks		0,888	1,578	2,466	3,853
		SPOLU kg		32,749	22,092	23,673	57,795
HMOTNOSŤ NA OPORU				136,309 kg			
HMOTNOSŤ NA OVE OPORY				272,618 kg			

VÝKAZ VRTOV

č.	POPIS	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	POZNÁMKA
1	Ø 25 - 500	0,500	16	Vyvtul č. 9

POUŽITÉ MATERIÁLY :

-PODKLADOVÝ BETÓN
STN EN 206 - C 12/15-XC0-Cl0.4-Dmax 16mm-S3

-ZÁKLADOVÝ PÁS
STN EN 206 - C 16/20-XC3,XD2,XA1-Cl0.4-Dmax 16mm-S3
- Max. šírka trhliny w=0,2-0,3 mm
- Max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
- Kamenivo podľa STN EN 12620+A1 s dostatočnou mrazuvzdornosťou

-BETÓN KRÍDIEL A OPÔR
STN EN 206 - C 25/30-XC3,XD2,XA1-Cl0.4-Dmax 16mm-S3
- Max. šírka trhliny w=0,2-0,3 mm
- Max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
- Kamenivo podľa STN EN 12620+A1 s dostatočnou mrazuvzdornosťou

-ÚLOŽNÝ PRAH
STN EN 206 - C 30/37-XC4,XD2,XA1-Cl0.4-Dmax 16mm-S3
- Max. šírka trhliny w=0,2-0,3 mm
- Max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
- Kamenivo podľa STN EN 12620+A1 s dostatočnou mrazuvzdornosťou

-VÝSTUŽ: STN EN 10080 - B 500 B
-VÝSTUŽNÉ SIETE: DIN 488 - BST 500 M

-MATERIÁL ZÁSYPOV A PODKLADOVÝCH VRSTIEV:
- Štrkodrva frakcie 32-63mm hutnená po vrstvách max. hrúbka 200mm na mieru zhutnenia Edef = 80 MPa
- alternítvne je možné použiť betónový recyklát

Výškový systém B.p.v.;
Súradnicový systém JTSK

Zodp. projektant:	HIP:	VYPRACOVAL:	TASUM Technical Assessment of Structures and Maintenance
ING. PETER SLAŠŤAN	ING. PETER SLAŠŤAN	Bc. SLAVOMÍR BABOL	
MIESTO STAVBY:	MALÁ LEHÔTKA		
INVESTOR:	MESTO PREVIDZA NÁMESTIE SLOBODY 14, 971 01 PREVIDZA		
STAVBA:	REKONŠTRUKCIA MOSTNÉHO OBJEKTU MALÁ LEHÔTKA	FORMÁT:	6xA4
		ETAPA:	dP
		DÁTUM:	07/2017
		Č. ZÁKAZKY:	T - 03 - 2017
NÁZOV PRÍLOHY:	VÝKRES TVARU A VÝSTUŽE SPODNEJ STAVBY	MIERKA: 1:20	ČÍSLO VÝKRESU: 08