

VÝKRES ZÁBRADLIA


OSADENIE ZÁBRADLIA - PÔDORYS
M 1:50

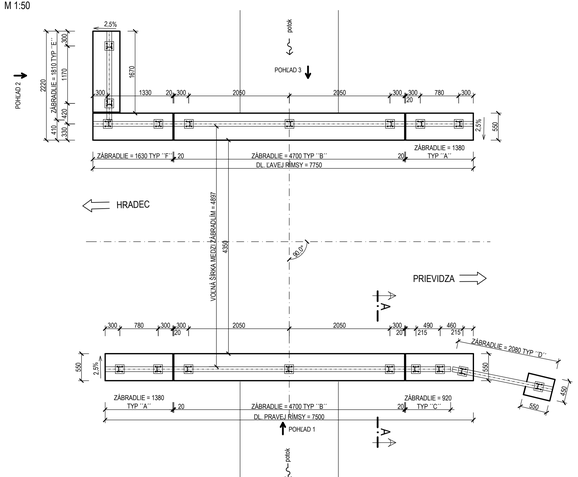


ZÁBRADLIE, TYP ''A'' dl. 1380 mm
M 1:25




ZÁBRADLIE, TYP ''B'' dl. 4700 mm
M 1:25

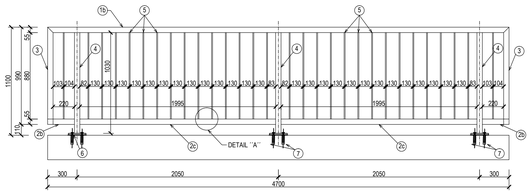


ZÁBRADLIE, TYP ''C'' dl. 920 mm a TYP ''D'' dl. 2080 mm
M 1:25

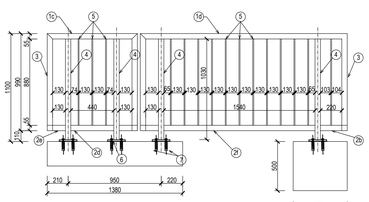


ZÁBRADLIE, TYP ''E'' dl. 1810 mm
M 1:25



ZÁBRADLIE, TYP ''F'' dl. 1630 mm
M 1:25



PRIEČNY REZ A-A
M 1:10

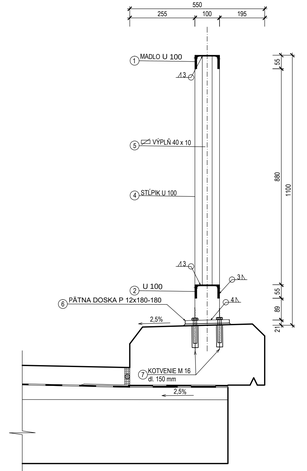

VÝKAZ MATERIÁLU PRE ZÁBRADLIE


č.	NÁZOV PRVKU	PRIEREZ [m]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]	HMOTNOSŤ [kg/m]	CELKOVÁ HMOT. [kg]
1a	MADLO	U 100	1,380	2	2,760	10,60	29,256
1b	MADLO	U 100	4,700	2	9,400	10,60	99,640
1c	MADLO	U 100	0,920	1	0,920	10,60	9,752
1d	MADLO	U 100	2,080	1	2,080	10,60	22,048
1e	MADLO	U 100	1,810	1	1,810	10,60	19,186
1f	MADLO	U 100	1,630	1	1,630	10,60	17,278
2a	VOD. VÝPLŇ	U 100	0,725	2	1,450	10,60	15,370
2b	VOD. VÝPLŇ	U 100	0,220	12	2,640	10,60	27,984
2c	VOD. VÝPLŇ	U 100	1,995	4	7,980	10,60	84,588
2d	VOD. VÝPLŇ	U 100	0,440	1	0,440	10,60	4,664
2e	VOD. VÝPLŇ	U 100	0,130	3	0,390	10,60	4,134
2f	VOD. VÝPLŇ	U 100	1,540	1	1,540	10,60	16,324
2g	VOD. VÝPLŇ	U 100	1,115	1	1,115	10,60	11,819
2h	VOD. VÝPLŇ	U 100	0,260	1	0,260	10,60	2,756
2i	VOD. VÝPLŇ	U 100	0,980	1	0,980	10,60	10,388
3	STĹPIK	U 100	0,990	16	15,840	10,60	167,904
4	STĹPIK	U 100	1,030	18	18,540	10,60	196,524
5	ZVISLÁ VÝPLŇ	40 x 10	0,880	108	95,904	3,14	301,138
6	PÄTNA DOSKA	12x180x180		18		2,80	50,40
7	KOTVENIE	M 16		72		0,28	20,160
HMOTNOSŤ C E L K O M						SÚČET	1111,313

POUŽITÉ MATERIÁLY :

-KONŠTRUKČNÁ OCEĽ:
STN EN 10025/2005 - S235 JR/J2 + AR/M
-SKRUTKY
PEVNOSTNÁ TRIEDA 8.8 (STN EN 20898 - 1)
-MATICE
PEVNOSTNÁ TRIEDA MATÍC 8.8 (STN EN 20898 - 2)

Výškový systém B.p.v.
Súradnicový systém JTSK

POHĽAD 1
M 1:100




POHĽAD 2
M 1:100




POHĽAD 3
M 1:100



PÔDORYSNÝ REZ
M 1:10



DETAIL ''A''
VÝPLŇ ZÁBRADLIA - ROZMIESTNENIE
M 1:5



POZNÁMKA:

-PÄTNÁ DOSKA BUDE ULOŽENÁ NA PLASTMALTU HR. 8mm
-PRIEČNY SKLON PÄTNÝCH DOSIEK NA RÍMSE BUDE 2,5%
-POZDĹŽNY SKLON PÄTNÝCH DOSIEK BUDE 0,0 %

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁBRADLIA:

-PRÍPRAVA POVRCHU NA STUPEŇ: Be (PODĽA STN EN ISO 12944-4)	
-ŽIAROVÉ ZINKOVANIE PONOROM PODĽA STN EN ISO 1461, PRÍLOHA 1	100µm
-MEDZINÁTER: EP HS (EPOXIDOVÁ ŽIVICA S NÍZKYM OBSAHOM ROZPÚŠŤADIEL)	100µm
-VRCHNÝ NÁTER: PUR (POLYURETÁNOVÝ NÁTER)	80µm
-ODTIEŇ VRCHNEJ VRSTVY URČÍ INVESTOR	

VÝKAZ VRTOV

č.	POPIS	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	POZNÁMKA
1	Ø 20 - 150	0,150	72	Kotvenie zábradlia

Zodp. projektant:	HIP:	VYPRACOVAL:	
ING. PETER SLAŠŤAN	ING. PETER SLAŠŤAN	Bc. SLAVOMÍR SABOL	
MIESTO STAVBY: MALÁ LEHÔTKA			
INVESTOR: MESTO PRIEVIDZA NÁMESTIE SLOBODY 14, 971 01 PRIEVIDZA			
STAVBA: REKONŠTRUKCIA MOSTNÉHO OBJEKTU MALÁ LEHÔTKA		FORMÁT:	5x4
		STUPEŇ:	JP
		DÁTUM:	07/2017
		Č. ZÁKAZKY:	T - 03 - 2017
NÁZOV PRÍLOHY: VÝKRES ZÁBRADLIA		MIERKA:	1:100,1:50,1:25, 1:10,1:5
		ČÍSLO VÝKRESU:	09

TASUM
Technical Assessment of Structures and Maintenance