SSE - DISTRIBÚCIA

Vážený obchodný partner
Mesto Prievidza
Námestie slobody 14
971 01 Prievidza

Zo dňa	Naša značka	Vybavuje	Žilina
17.05.2017	4600034480	Trgiňová / 0850 166 007	14.06.2017

Vec: Vyjadrenie k stavebnému povoleniu – „Rekonštrukcia objektu Slovenskej sporiteľne,a.s. pre potreby Mestského úradu".

K Vašej požiadavke zo dňa 17.05.2017 si Vám dovoľujeme predložiť nasledovné stanovisko:
s vydaním stavebného povolenia **súhlasíme** za nasledujúcich podmienok :

1. V predmetnej lokalite katastra Prievidza, časť Staré mesto, na ulici Námestie slobody, KNC2096/1, 2121, sa **nachádzajú** podzemné NN vedenia a skrine. – na parcele 2121 – v mieste realizácie vonkajšieho výťahu. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. (zelenou plnou NN podzemné)
2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. **(NN** zemné káblové vedenie na každú stranu 1.meter) Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
3. Potrebné umiestniť zariadenie tak, aby nezasahovalo do ochranného pásma daného vedenia.
4. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
5. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe objednávky smerovanej na e-mailovú adresu **prevadzkovatel@sse-d.sk** vytýči určený pracovník SSE-D.
6. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na **stredisku Údržby Prievidza.**
7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor prizvať zástupcu SSE - D z **príslušného strediska Údržby** na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.
8. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. **1 meter** na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
9. Pri výstavbe, nesmú byť použité osobitne ťažké mechanizmy ani predmety a mechanizmy, ktoré spôsobujú nadmerné vibrácie. Nesmú sa vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa el. vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť el. vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k el. vedeniu.
10. V prípade poruchy na elektrickom vedení uloženom v predmetnej parcele a pri jej odstraňovaní SSE-D nebude znášať žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté pri stavbe spevnených plôch - parkoviska na majetku a ani za bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v ochrannom pásme energetických zariadení.
11. SSE-D si vyhradzuje v Zmysle Zákona 251/2012, §11 právo vstupovať na cudzie pozemky a do objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolených činností.

2.4.1
MESTSKÝ ÚRAD PRIEVIDZA
Ev. č. záznamu: 06902
Došlo dňa: 19. 06. 2017
Registratúrna značka: DC4
Vybavuje: Nikunová
Prílohy: 1/1
Č. listu: 1027

12. Žiadateľ sa zaväzuje, že bude rešpektovať a dodržiavať všetky stanovené podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSE-D a berie ich na vedomie ako záväzné pri udelení súhlasu so zriadením stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia.
13. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.
14. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.


Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzať našu značku, resp. fotokópiu tohto vyjadrenia.

S pozdravom,

Stredoslovenská energetika - Distribúcia
akciová spoločnosť
Žilina
-20-

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Nové pripojenia-odber
Eva Trgiňová
Manažér distribučnej oblasti

V prípade potreby sme Vám k dispozícii na:
Telefón: 0850166007 (*Prevádzková doba: v pracovných dňoch od 8:00 - 15.00 hod.*)
E-mail: prevadzkovatel@sse-d.sk
Adresa: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Web: www.sse-d.sk

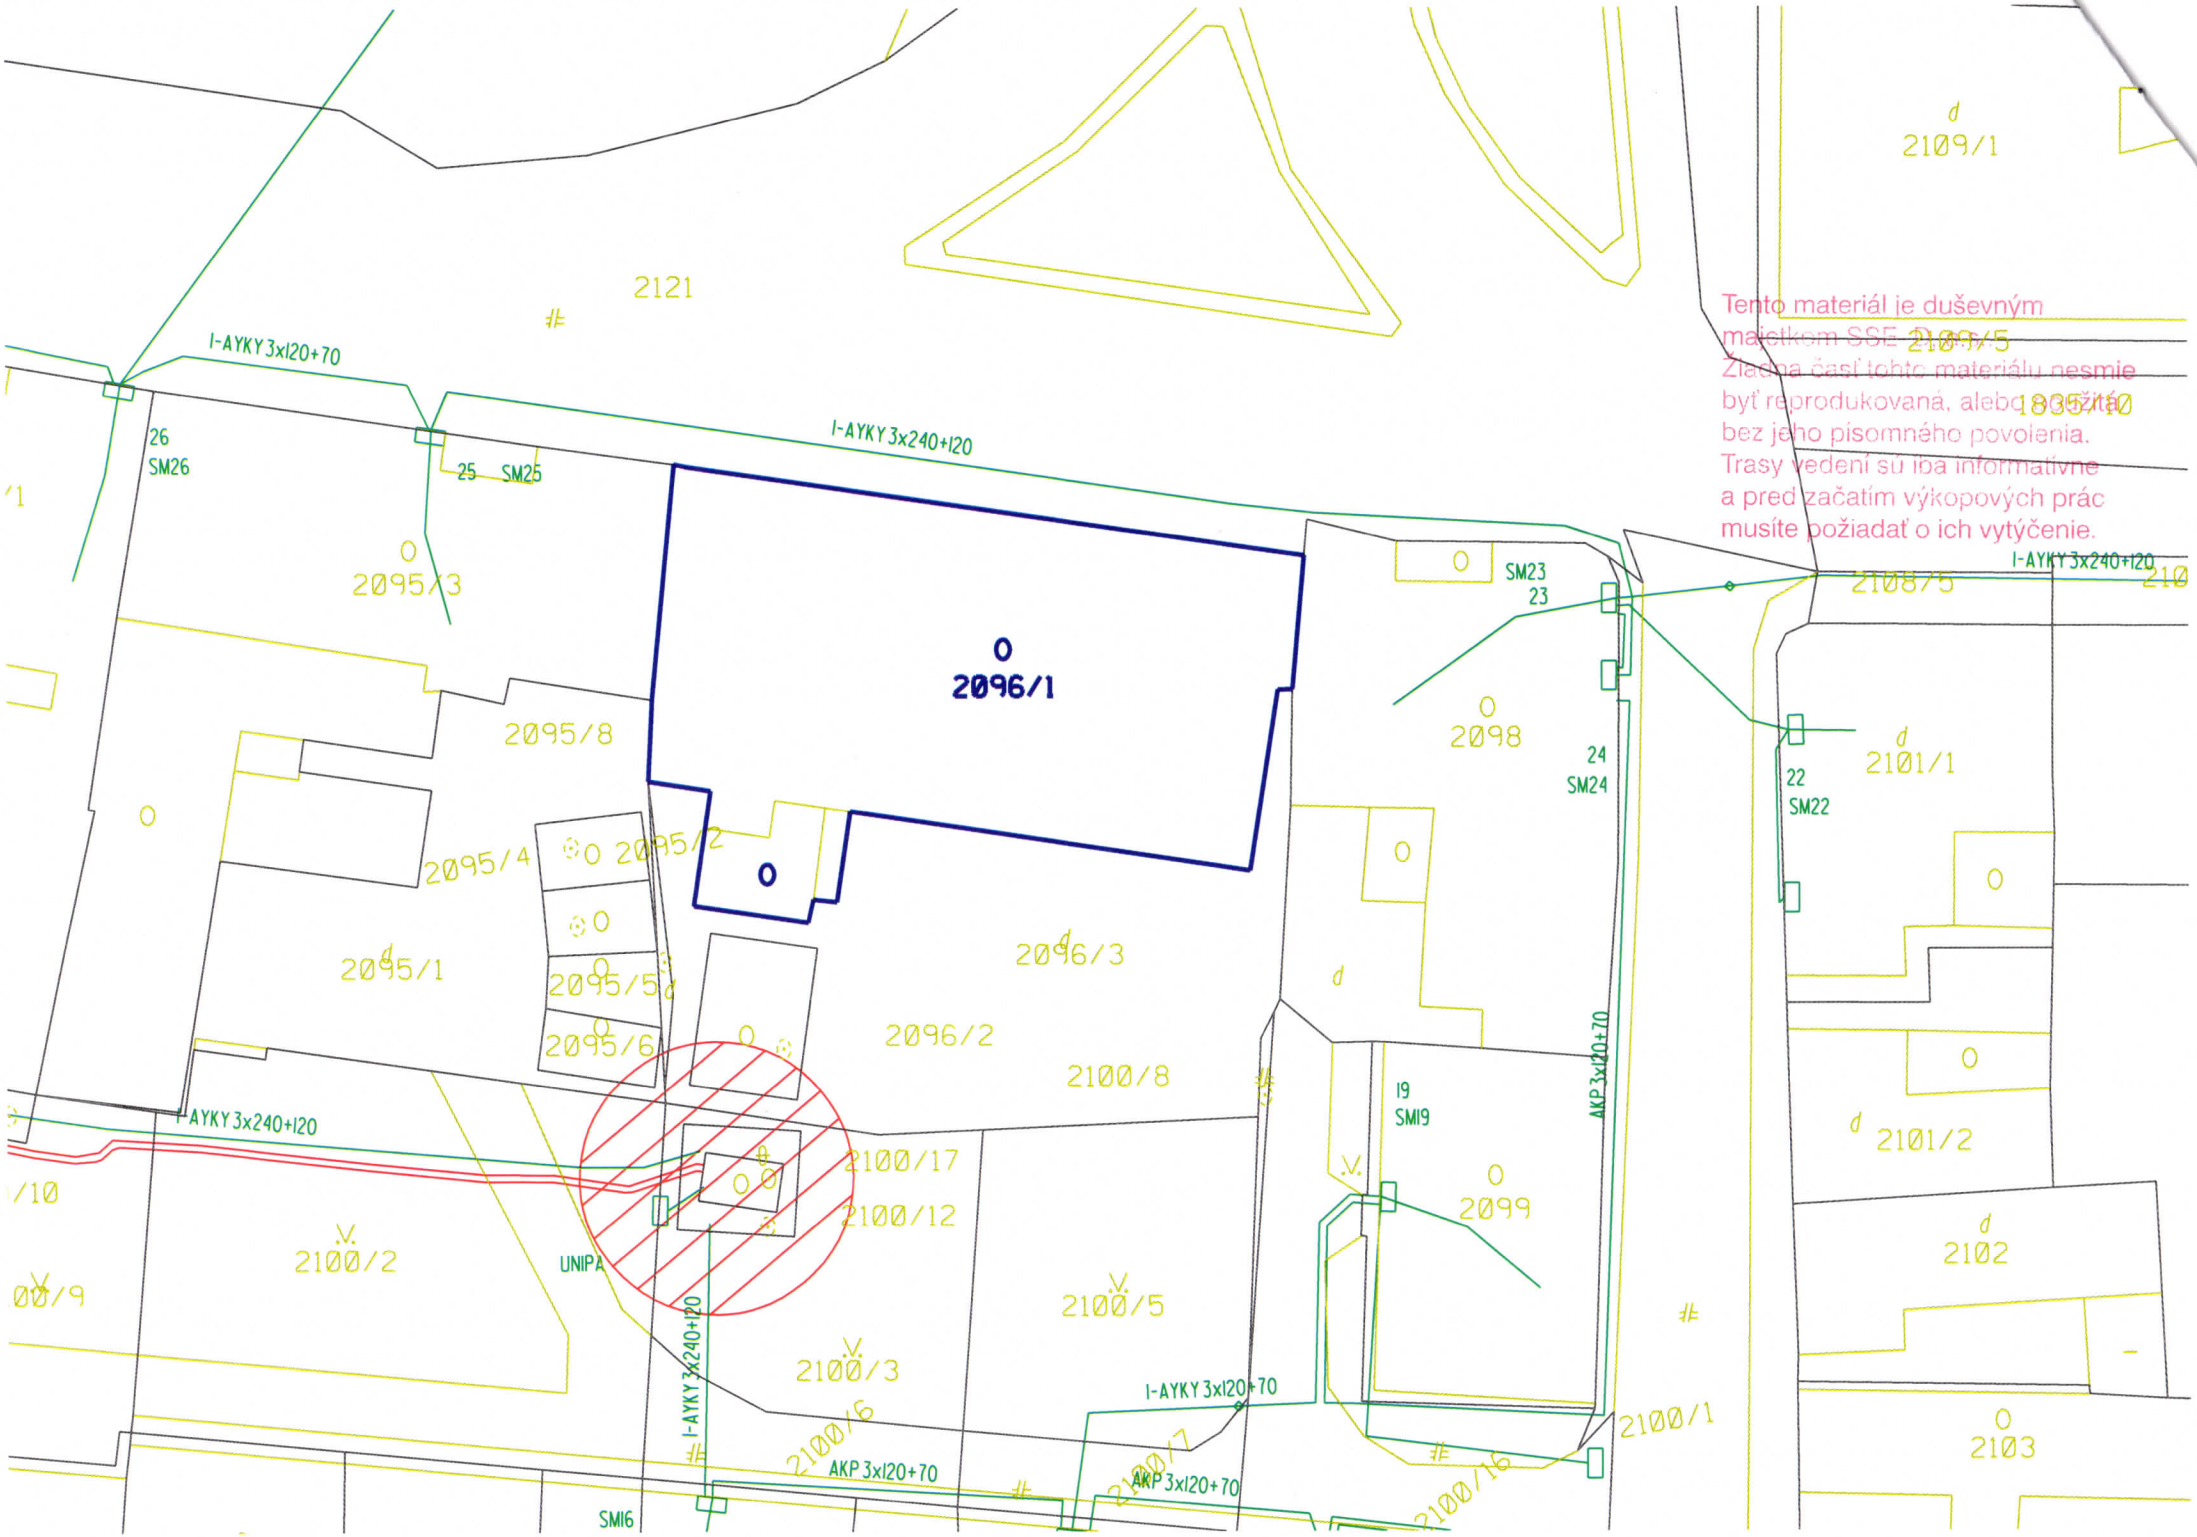

Tento materiál je duševným majetkom SSE
Žiadna časť tohto materiálu nesmie byť reprodukovaná, alebo použitá bez jeho písomného povolenia.
Trasy vedení sú iba informatívne a pred začatím výkopových prác musíte požiadať o ich vytýčenie.