

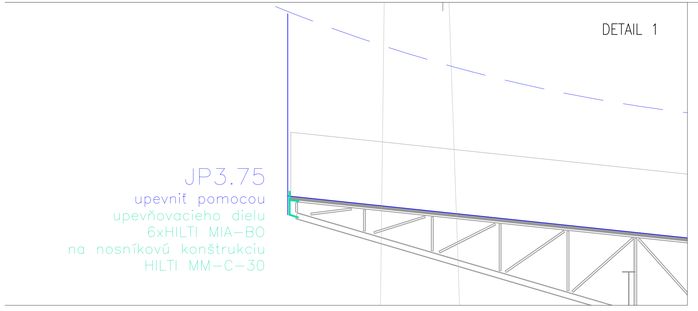


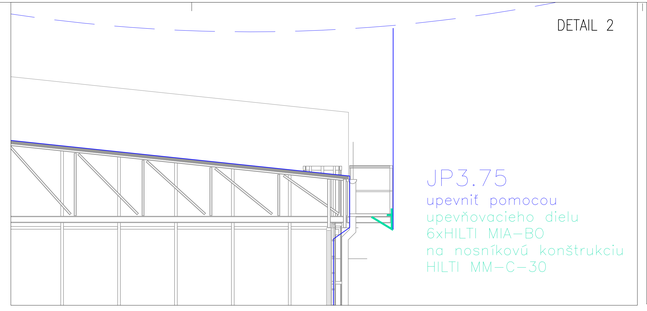

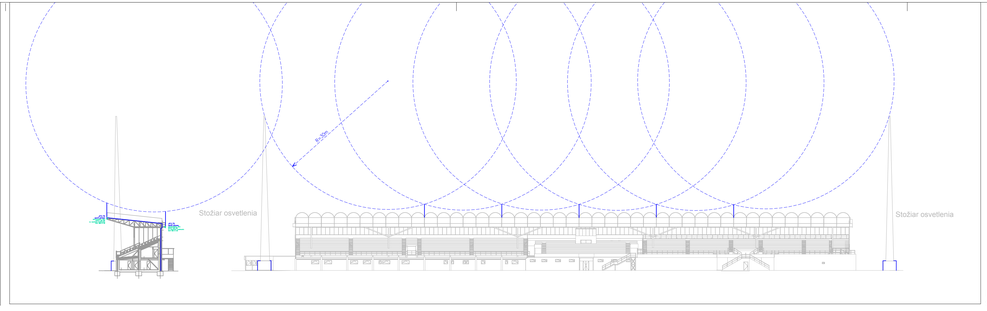

TECHNICKÝ POPIS:

Ochranu pre účinkami atmosférickej elektriny previest v zmysle STN EN 62305-3
Uzemnenie v zmysle STN 33 2000-5-54

Objekt zaradený v zmysle STN EN 62 305-2 do LPS2, zvolený LPL2
Uvažovaný polomer valivej gule R = 30m
Vzdušnná vzdialenosť podpier – 1m. Vzdialenosť vedenia AlMgSi D8 od strešnej zaťažiteľnej plochovej krytiny min 10cm.

Skúšobnú svorku umiestnit do výšky 0,6 m.
Prechodový zemný odpor uzemňovača pod 10 ohmov.
K bleskozvodu vodiu pripojit všetky kovové časti
a príslušenstvá strechy aj tie ktoré nie sú obsiahnuté vo výkrese.
Vzdialenosť susedných zvodov 10m (trieda LPS2, hlodina LPL2)

LEGENDA:

- Bod uzemnenia
- Obvodový uzemňovač FeZn 30/4 (FeZn D10)
- PV23 Nadzemné vedenie AlMgSi D8mm na podperách
- Podpera vedenia na plochú strechy PZ
- SO Svorka okapová PZ
- SS Svorka spojovacia PZ
- SK Svorka krížová PZ
- JP20 Tyčový zachytávač + podstavec
- TS2 Uzemňovacia tyč
- SJ01 Svorka k uzemňovacej tyči PZ
- SZ Skúšobná svorka + KO 125

PROSTREDIE

Stanovenie v zmysle STN 33 2000-5-51:2010 v priloženom protokole č.201

UPOZORNENIE:
TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL A JE CHRÁNENÝ PODĽA § 21, ods. 6), ZÁKONA č. 383/1997 Z.z. – ZMENE UDELENÍM SÚHLASU AUTORA. DODRŽANIE STRÁNY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ PRECE PODĽA PLATNÝCH STN, VYHLÁŠOK, POSTUPOV A DODRŽANIE STN 730424 "PREPLNENÉ ROZMEROVÉ ODCHÝLKY". VŠETKY ZMENY PRAC A NIE SÚ ZOHĽADNENÉ V PS, JE SKUTOČ KONZULTOVAŤ S nami.

Revízia / Revision	Dátum / Date	Predmet revízie / Reason of Revision	Vypracoval / Originator
C	06.01.2018	PROJEKT STAVBY	Ing. Peter Ge

P R O J E K T A N T

inovel, s.r.o.
Vrbnovkubínska 172/168
026 01 Vydrý Kubín
inovel@inovel.sk

Mesto Prievidza
Nám.Slobody č.
971 57 PRIEVI

Stavba / Job

Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi

Mesto stavby / Site: Mesto Prievidza	Autor / Author: Ing. Peter Gebur.
	Spoluautor / Co-author: Ing. Peter Gebur.
Užívateľ stavby / User: **Mesto Prievidza, Nám.Slobody 14, 971 57 PRIEVIDZA**	Stavebník / Provider: **Mesto Prievidza,**
Objekt (PS,SO) / Unit (PU,U): **SO-01 Rekonštrukcia starej tribúny**	Časť dokumentácie / Par: E - DOKUMENT/
Profesia / Discipline: **04-3 Bleskozvod a uzemnenie**	Zhotoviteľ PD profesia / C: Ing. Peter Gebur.
Stupeň / Level: **Projekt stavby**	Mierka / Scale: 1:500/75

Názov / Title

Situácia

Kód Projektu / Project Code	Stupeň / Level	Časť / Part	Objekt (PS, SO) / U
2016275	3	E	SO.0

