

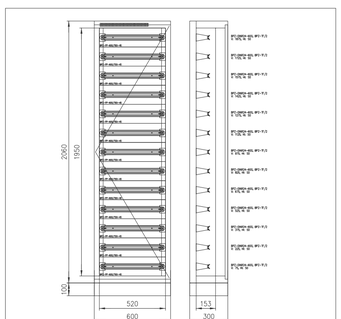


Rozvádzač:	xEnergy Basic (Profi Plus)
Farba:	NA 7035hw
Stupeň krytia:	IP30
Požiarna klasifikácia:	Žiadna
Dvere:	Plechové plné s 3-bodovou závorou, jednokrídlové
Vonkajšie rozmery	600 x 2360 x 300 (Šírka x Výška x Hĺbka)
Vnútorné rozmery	520 x 1950 (Šírka x Výška)
Montáž:	Plošinová
Montážne otvory:	výška 100mm
Vnútorné členenie:	Jeden rám šírky 520mm.
Konštrukcia:	Uzatvorenie DIN rámi a montážnych plechov na montážny rám vzadu + uholníky pre montáž krycích dosiek.
Konštrukcia:	Max. počet radov DIN 1181 (bez montáže elektromerových vaní) 13 (modulov 312).

Poznámka:
Objednávateľ:
Dátum:
Súbor:
Rozvádzač: RE.Pole2
Projekt:
Číslo:
Návrh vykonaný programom E-CONFIG 3.3.1.



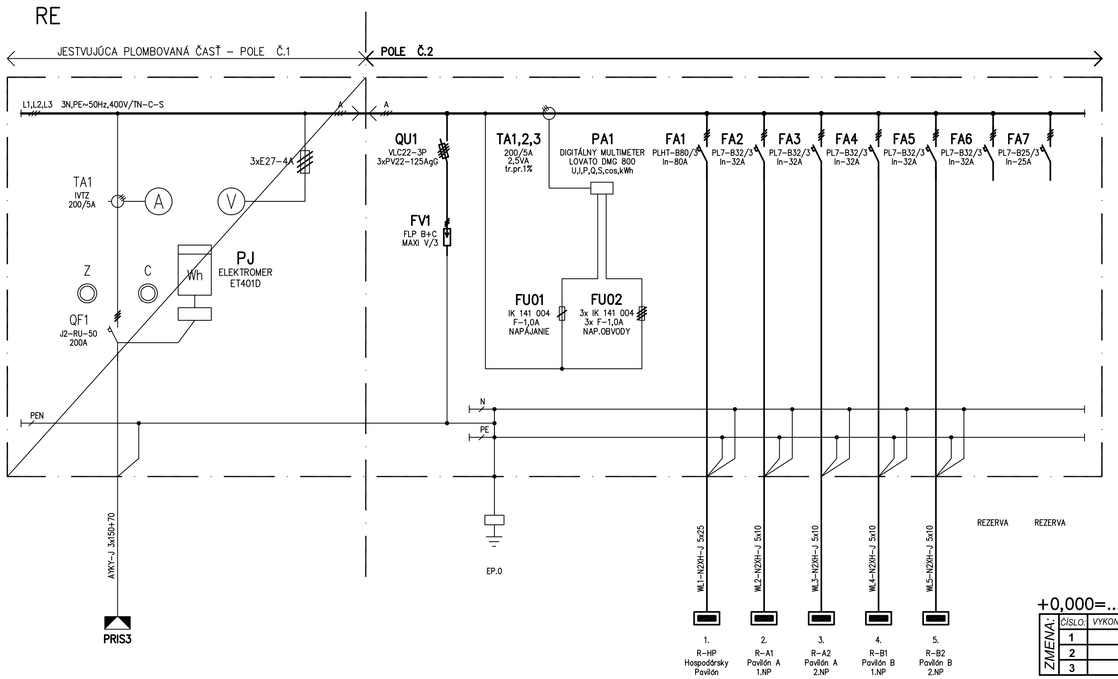

POZNÁMKA

- OCELOPLECHOVÝ SKRIŇOVÝ ROZVÁDZAČ SAMOSTATNE STOJACI
- STUPEŇ EL. KRYTIA PODĽA STN 33 2000 5-51
- ROZVODNÁ SÚSTAVA : 3~PEN, 50Hz 400/230V, TN-C-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41/2007:

411. OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
- 411.2 ZÁKLADNÁ OCHRANA(OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM)
- A.1 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
- A.2 ZÁBRANY ALEBO KRYTY (MIN.IP2X)
- 411.3 POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUCHE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM)
- 411.3.1 OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE
- VŠETKY CUDZIE VODIVÉ KOVOVÉ ČASTI ZARIADENIA PRÍSTUPNÉ PRI NORMÁLNOM POUŽÍVANÍ MUSIA BYŤ PRIPOJENÉ K OCHRANNÉMU POSPÁJANIU
- 411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE
- MAXIMÁLNY ČAS ODPOJENIA JE 5S, OKREM ZÁSUVIEK 230V KDE SA POŽADUJE MAX. ČAS VYPNUTIA 0,4S. POUŽITÉ SÚ OCHRANNÉ PRÍSTROJE - POISTKY, ISTIČE, CHRÁNIČE
- 411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA
- 411.4.3 POUŽITÝ JE SYSTÉM TN-C-S

412. OCHRANNÉ OPATRENIE : DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA
- 412.2.1 EL. ZARIADENIA SÚ CHRÁNENÉ DVOJITOU IZOLÁCIOU - VŠETKY TAKTO CHRÁNENÉ ZARIADENIA SÚ TYPOVO OVERENÉ A OZNAČENÉ ZNAČKOU
- 412.2.2 KRYTY - EL. ZARIADENIA PRÍSTUPNÉ OBSLUHE SÚ CHRÁNENÉ KRYTOM MIN. IP55, PO OTVORENÍ KRYTU BEZ POUŽITIA NÁSTROJA SÚ ŽIVÉ ČASTI CHRÁNENÉ KRYTÍM MIN. IP20

415. DOPLNKOVÁ OCHRANA
- 415.1 DOPLNKOVÁ OCHRANA : PRÚDOVÉ CHRÁNIČE
- 415.2 DOPLNKOVÁ OCHRANA : DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE

+0,000=..... stav

ZMENA:	ČÍSLO:	VYKONAL:	KONTROLOVAL:	DÁTUM:	PODPIS:
	1				
	2				
	3				

Táto projektová dokumentácia je podľa paragr. 5 ods. 1 zákona č. 618/2003 Z.z., v platnom znení, architektonickým dielom, neoprávnený zásah do autorských práv súvisiacich s architektonickým dielom je trestný podľa paragr. 283 ods.1 zákona č. 300/2005 Z.z. trestného zákona v plnom znení.

ZOD. PROJEKTANT.:	PROJEKTANT.:	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:
D.SEČIANSKY	D.SEČIANSKY	-	ING. J.JANVORČEK

AGS ATELIÉR
Š. BANČA 7772, 971 01 PRIEVIDZA
tel.: 046-543 2080,046-543 2060
mob#: 0911 262 764
e-mail: ags@agsatelier.sk; agsatelier@nextra.sk
web: www.agsatelier.sk

MIESTO STAVBY :	K.Ú. PRIEVIDZA, PARC. Č. 5020, 5021	FORMÁT :	3 x A4
OBJEDNÁVATEĽ :	MESTO PRIEVIDZA	DÁTUM :	09/2016
NÁZOV STAVBY (OBJEKTU): REKOŠTRUKCIA MŠ V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU ELEKTROINŠTALÁCIA		ÚČEL :	J-RP
		ZÁK. ČÍSLO :	22/2016
		ČASŤ :	Elektroinštalácia
NÁZOV VÝKRESU : Rozvádzač RE - Pole č.2		-	ČÍSLO VÝKRESU : E8