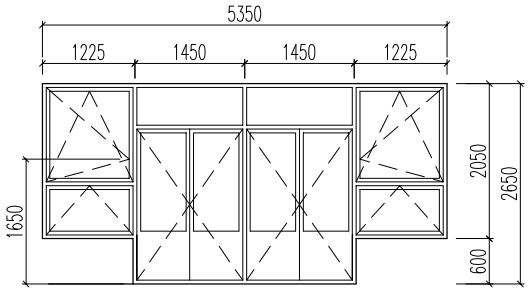
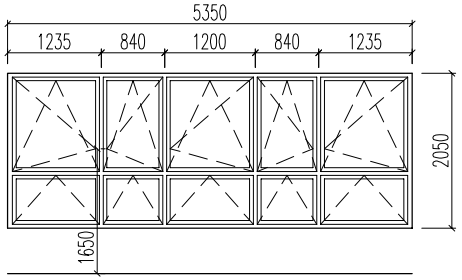


| OZN. VYKRES POPIS STAVBY | 02 | 03 |
|---|---|---|
| ROZMER OKNO | 5350x2650 | 5350x2050 |
| ROZMER ST. OTVOR | | |
| UMIESTNENIE | 1.NP | 1.NP,2.NP |
| SCHEMA |  |  |
| POPIS | ZASKLENÁ STENA<br>– plastové profily 5 komorové<br>– farba biela – obojstranne<br>– všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm<br>– profily stlpikov a priečnikov musia byt skrutkované<br>– okenné krídla otváravé dnu, dverné von<br>– presklenie okien – izolačné dvojsklo – $U_{gmin}$=1,1 W/m².K<br>– presklenie dverí – izolačné dvojsklo – $U_{gmin}$=1,1 W/m².K, sklo bezpečnostné<br>– kľučky biele<br>– exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm<br>– žalúzie interiérové<br>– parapet interiérový z DTD (Max)<br>– kľučku na otvárovo–sklopnej časti umiestnit cca 300mm od spodného okraja okenného krídla<br>– PZ zámok na dverách, kovanie kľučka–kľučka | OKNO<br>– plastové profily 5 komorové<br>– farba biela – obojstranne<br>– všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm<br>– profily stlpikov a priečnikov musia byt skrutkované<br>– krídla otváravé dnu<br>– presklenie – izolačné dvojsklo – $U_{gmin}$=1,1 W/m².K<br>– kľučky biele<br>– exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm<br>– žalúzie interiérové<br>– parapet interiérový z DTD (Max)<br>– kľučku na otvárovo–sklopnej časti umiestnit cca 300mm od spodného okraja okenného krídla |

| | PAVILÓN 1 | HOSP. BUDOVA | PAVILÓN 2 | SPOLU | PAVILÓN 1 | HOSP. BUDOVA | PAVILÓN 2 | SPOLU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POCET KUSOV | ——— | ——— | 2 | 2 | ——— | ——— | 8 | 8 |
| ZASKLENIE | tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre, sklo bezpečnostné<br>$U_{gmin}$=1,1 W/m².K<br>celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: $g_{min}$=60% | | | | tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre<br>$U_{gmin}$=1,1 W/m².K<br>celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: $g_{min}$=60% | | | |
| POVRCHOVA UPRAVA,NATER | rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne | | | | rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne | | | |
| POZNAMKA | súčastou dodávky sú interiérové žalúzie<br>súčastou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety<br>rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien | | | | súčastou dodávky sú interiérové žalúzie<br>súčastou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety<br>rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien | | | |

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!
* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU


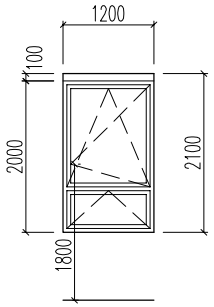
| OZN. VYKRES / POPIS STAVBY | 04 | 05 |
|---|---|---|
| ROZMER OKNO | 3250x2050 | 1450x2650 |
| ROZMER ST. OTVOR | | |
| UMIESTNENIE | 1.NP | 1.NP |
| SCHEMA |   |   |
| POPIS | OKNO<br>– plastové profily 5 komorové<br>– farba biela – obojstranne<br>– všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm<br>– profily stlpikov a priečnikov musia byt skrutkované<br>– krídla otváravé dnu<br>– presklenie – izolačné dvojsklo – $U_{gmin}$=1,1 W/m².K<br>– klučky biele<br>– exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm<br>– žalúzie interiérové<br>– parapet interiérový z DTD (Max)<br>– klučku na otvárovo–sklopnej časti umiestnit cca 300mm od spodného okraja okenného krídla | ZASKLENÁ STENA<br>– plastové profily 5 komorové<br>– farba biela – obojstranne<br>– všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm<br>– profily stlpikov a priečnikov musia byt skrutkované<br>– presklenie – izolačné dvojsklo – $U_{gmin}$=1,1 W/m².K, sklo bezpečnostné<br>– klučky biele<br>– žalúzie interiérové<br>– PZ zámok na dverách<br>– kovanie klučka–klučka<br>– dverné krídla otváravé von |

| | PAVILÓN 1 | HOSP. BUDOVA | PAVILÓN 2 | SPOLU | PAVILÓN 1 | HOSP. BUDOVA | PAVILÓN 2 | SPOLU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POCET KUSOV | ——— | ——— | 2 | 2 | ——— | ——— | 2 | 2 |

| | |
|---|---|
| ZASKLENIE | tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre<br>$U_{gmin}$=1,1 W/m².K<br>celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: $g_{min}$=60% |
| POVRCHOVA UPRAVA,NATER | rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne |
| POZNAMKA | súčastou dodávky sú interiérové žalúzie<br>súčastou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety<br>rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien |

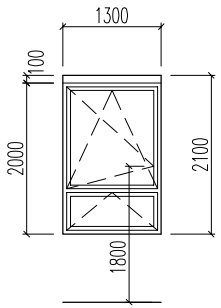

| | |
|---|---|
| ZASKLENIE | tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre, sklo bezpečnostné<br>$U_{gmin}$=1,1 W/m².K<br>celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: $g_{min}$=60% |
| POVRCHOVA UPRAVA,NATER | rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne |
| POZNAMKA | súčastou dodávky sú interiérové žalúzie<br>rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie dverí |

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!
* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU

| OZN. VYKRES / POPIS STAVBY | 06 | 07 |
|---|---|---|
| ROZMER OKNO | 900x3000 | 1200x2100 |
| ROZMER ST. OTVOR | | |
| UMIESTNENIE | 1.NP, 2.NP | 1.NP ,2.NP |
| SCHEMA |   |   |
| POPIS | ZASKLENÁ STENA<br>– plastové profily 5 komorové<br>– farba biela – obojstranne<br>– všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm<br>– profily stlpikov a priečnikov musia byt skrutkované<br>– presklenie – izolačné dvojsklo – $U_{g min}$=1,1 W/m$^2$.K, sklo bezpečnostné<br>– klučky biele<br>– žalúzie interiérové<br>– rozširujúci profil 100mm z hornej strany<br>– PZ zámok na dverách<br>– kovanie klučka–klučka<br>– dverné krídla otváravé von | OKNO<br>– plastové profily 5 komorové<br>– farba biela – obojstranne<br>– všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm<br>– profily stlpikov a priečnikov musia byt skrutkované<br>– krídla otváravé dnu<br>– presklenie – izolačné dvojsklo – $U_{g min}$=1,1 W/m$^2$.K<br>– klučky biele<br>– exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm<br>– žalúzie interiérové<br>– parapet interiérový z DTD (Max)<br>– rozširujúci profil 100mm z hornej strany<br>– v miestnosti 1.14, 1.32, 2.14, 2.31 prípravňa sietky proti hmyzu<br>– klučku na otvárovo–sklopnej časti umiestnit cca 300mm od spodného okraja okenného krídla |

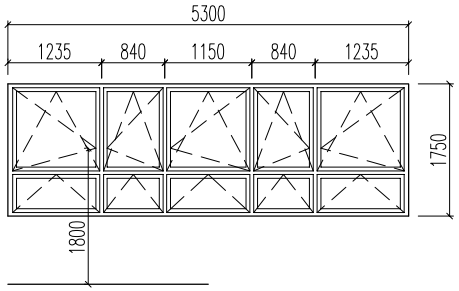

| | PAVILÓN 1 | HOSP. BUDOVA | PAVILÓN 2 | SPOLU | PAVILÓN 1 | HOSP. BUDOVA | PAVILÓN 2 | SPOLU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POCET KUSOV | ——— | ——— | 8 | 8 | ——— | ——— | 12 | 12 |
| ZASKLENIE | tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre, sklo bezpečnostné<br>$U_{g min}$=1,1 W/m$^2$.K<br>celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: $g_{min}$=60% | | | | tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre<br>$U_{g min}$=1,1 W/m$^2$.K<br>celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: $g_{min}$=60% | | | |
| POVRCHOVA UPRAVA,NATER | rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne | | | | rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne | | | |
| POZNAMKA | súčastou dodávky sú interiérové žalúzie<br>rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie dverí | | | | súčastou dodávky sú interiérové žalúzie<br>súčastou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety<br>rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien<br>v miestnostiach 1.09, 1.10, 1.28, 1.27, 2.09, 2.10, 2.26, 2.27 – spodnú vetračku opatrit nepriehladnou fóliou | | | |

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!
* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU

| OZN. VYKRES POPIS STAVBY | 08 | 09 |
|---|---|---|
| ROZMER OKNO | 1300x2100 | 495x2100 |
| ROZMER ST. OTVOR | | |
| UMIESTNENIE | 1.NP, 2.NP | 1.NP ,2.NP |
| SCHEMA |   |   |
| POPIS | OKNO<br>– plastové profily 5 komorové<br>– farba biela – obojstranne<br>– všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm<br>– profily stlpikov a priečnikov musia byt skrutkované<br>– krídla otváravé dnu<br>– presklenie – izolačné dvojsklo – $U_{gmin}$=1,1 W/m².K<br>– klučky biele<br>– exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm<br>– žalúzie interiérové<br>– parapet interiérový z DTD (Max)<br>– rozširujúci profil 100mm z hornej strany<br>– klučku na otvárovo–sklopnej časti umiestnit cca 300mm od spodného okraja okenného krídla | OKNO<br>– plastové profily 5 komorové<br>– farba biela – obojstranne<br>– všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm<br>– profily stlpikov a priečnikov musia byt skrutkované<br>– krídla otváravé dnu<br>– presklenie – izolačné dvojsklo – $U_{gmin}$=1,1 W/m².K<br>– klučky biele<br>– exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm<br>– žalúzie interiérové<br>– parapet interiérový z DTD (Max)<br>– rozširujúci profil 100mm z hornej strany<br>– klučku na otvárovo–sklopnej časti umiestnit cca 300mm od spodného okraja okenného krídla |

| | PAVILÓN 1 | HOSP. BUDOVA | PAVILÓN 2 | SPOLU | PAVILÓN 1 | HOSP. BUDOVA | PAVILÓN 2 | SPOLU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POCET KUSOV | ——— | ——— | 4 | 4 | ——— | ——— | 4 | 4 |
| ZASKLENIE | tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre<br>$U_{gmin}$=1,1 W/m².K<br>celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: $g_{min}$=60% | | | | tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre<br>$U_{gmin}$=1,1 W/m².K<br>celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: $g_{min}$=60% | | | |
| POVRCHOVA UPRAVA,NATER | rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne | | | | rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne | | | |
| POZNAMKA | súčastou dodávky sú interiérové žalúzie<br>súčastou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety<br>rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien | | | | súčastou dodávky sú interiérové žalúzie<br>súčastou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety<br>rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien | | | |

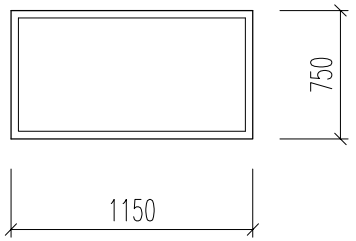

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!
* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU

| OZN. VYKRES / POPIS STAVBY | 010 | 013 |
|---|---|---|
| ROZMER OKNO | 5300x1750 | 850x850 |
| ROZMER ST. OTVOR | | |
| UMIESTNENIE | 1.NP, 2.NP | 1.NP, 2.NP |
| SCHEMA |  |  |
| POPIS | OKNO<br>– plastové profily 5 komorové<br>– farba biela – obojstranne<br>– všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm<br>– profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované<br>– krídla otváravé dnu<br>– presklenie – izolačné dvojsklo – $U_{gmin}$=1,1 W/m$^2$.K<br>– klučky biele<br>– exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm<br>– žalúzie interiérové<br>– parapet interiérový z DTD (Max)<br>– klučku na otvárovo–sklopnej časti umiestniť cca 300mm od spodného okraja okenného krídla | OKNO<br>– plastové profily<br>– farba biela – obojstranne<br>– všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm<br>– profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované<br>– plné zasklenie<br>– presklenie – jednoduché zasklenie |

| | PAVILÓN 1 | HOSP. BUDOVA | PAVILÓN 2 | SPOLU | PAVILÓN 1 | HOSP. BUDOVA | PAVILÓN 2 | SPOLU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POCET KUSOV | ——— | ——— | 4 | 4 | ——— | ——— | 4 | 4 |

| | | |
|---|---|---|
| ZASKLENIE | tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre<br>$U_{gmin}$=1,1 W/m$^2$.K<br>celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: $g_{min}$=60% | jednoduché zasklenie – číre sklo |
| POVRCHOVA UPRAVA,NATER | rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne | rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne |
| POZNAMKA | súčasťou dodávky sú interiérové žalúzie<br>súčasťou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety<br>rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien | rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien |


* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!
* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU

| OZN. VYKRES / POPIS STAVBY | 014 | 015 |
|---|---|---|
| ROZMER OKNO | 1150x750 | 900x900 |
| ROZMER ST. OTVOR | | |
| UMIESTNENIE | 2.NP | 1.NP, 2.NP |
| SCHEMA |  |  |
| POPIS | OKNO<br>– plastové profily<br>– farba biela – obojstranne<br>– všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm<br>– profily stlpikov a priečnikov musia byt skrutkované<br>– plné zasklenie<br>– presklenie – jednoduché zasklenie | OKNO<br>– plastové profily<br>– farba biela – obojstranne<br>– všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm<br>– profily stlpikov a priečnikov musia byt skrutkované<br>– plné zasklenie<br>– presklenie – jednoduché zasklenie |

| | PAVILÓN 1 | HOSP. BUDOVA | PAVILÓN 2 | SPOLU | PAVILÓN 1 | HOSP. BUDOVA | PAVILÓN 2 | SPOLU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POCET KUSOV | ——— | ——— | 2 | 2 | ——— | ——— | 4 | 4 |

| | | |
|---|---|---|
| ZASKLENIE | jednoduché zasklenie – číre sklo | jednoduché zasklenie – číre sklo |
| POVRCHOVA UPRAVA,NATER | rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne | rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne |
| POZNAMKA | rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien | rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien |

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!
* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU

| | | | |
|---|---|---|---|
| OZN. VYKRES / POPIS STAVBY | 016 | | |
| ROZMER OKNO / ST. OTVOR | 1150x1700 | | |
| UMIESTNENIE | 2.NP | | |
| SCHEMA |  | | |
| POPIS | OKNO<br>– plastové profily 5 komorové<br>– farba biela – obojstranne<br>– všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm<br>– profily stlpikov a priečnikov musia byt skrutkované<br>– krídla otváravé dnu<br>– presklenie – izolačné dvojsklo – U =1,1 W/m.K<br>– klučky biele<br>– exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm<br>– žalúzie interiérové<br>– parapet interiérový z DTD (Max)<br>– klučku na otvárovo–sklopnej časti umiestnit cca 300mm od spodného okraja okenného krídla | | |

| | PAVILÓN 1 | HOSP. BUDOVA | PAVILÓN 2 | SPOLU |
|---|---|---|---|---|
| POCET KUSOV | ——— | ——— | 2 | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| ZASKLENIE | tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre<br>U =1,1 W/m$^2$.K<br>celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g =60% | |
| POVRCHOVA UPRAVA,NATER | rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne | |
| POZNAMKA | súčastou dodávky sú interiérové žalúzie<br>súčastou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety<br>rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien | |

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!
* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU