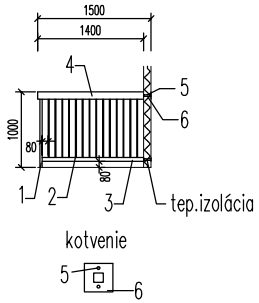
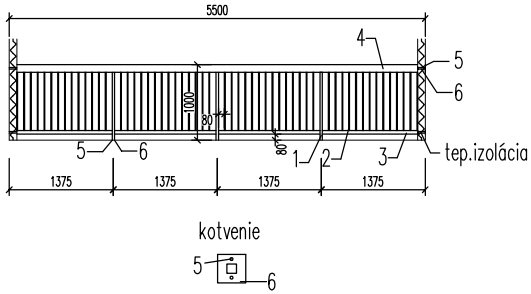

VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV – pavilón 2

OZNACENIE NA VYKRESE		Z1	Z6	Z8
ROZMER TYP		dl. 1,5m	dl. 5,5m	rozmer 1000x900mm
SCHEMA				
POPIS		ZÁBRADLIE NA PALVAČI 1 nosný stlpik Jaklový profil 30x30x2mm dlžka 900mm 2 výplňové ocelové stlpiky ø 10mm dlžka 770mm 3 vodorovný prvok Jaklový profil 30x50x2mm dlžka 1340mm 4 vodorovný prvok Jaklový profil 30x100x2mm dlžka 1400mm 5 kotva– HILTI, 6 Ks 6 nerezová platnička 150x150x6 mm, 3Ks celková hmotnosť dielu – 16,84 kg	ZÁBRADLIE NA PALVAČI 1 nosný stlpik Jaklový profil 30x30x2mm dlžka 900mm 2 výplňové ocelové stlpiky ø 10mm dlžka 770mm 3 vodorovný prvok Jaklový profil 30x50x2mm dlžka 5040mm 4 vodorovný prvok Jaklový profil 30x100x2mm dlžka 5300mm 5 kotva– HILTI, 14 Ks 6 nerezová platnička 150x150x6 mm, 7Ks celková hmotnosť dielu – 64,31 kg	EXTERIÉROVÁ ROHOŽ ocelová rohož, rozmer 1000x900mm
POČET KUSOV	1.NP	4	2	2
	2.NP	–	4	–
POČET KUSOV SPOLU		4	6	2
POVRCH. UPRAVA		Konštrukcia bude žiarovo pozinkovaná a farebne povrchovo upravená farbou RAL 7015 vhodnou na pozinkovaný povrch.	Konštrukcia bude žiarovo pozinkovaná a farebne povrchovo upravená farbou RAL 7015 vhodnou na pozinkovaný povrch.	Ocelová rohož – žiarovo pozinkovaná
HMOTNOST				
POZNAMKA		Stlpiky kotviť do betónovej vrstvy Vodorovné prvky kotviť do steny cez tep. izoláciu Kotvenie realizovať ako predprípravu, aby bolo možné zdemontovať zábradlie v prípade údržby Zábradlie je navrhnuté v zmysle STN 74 3305 vhodné pre pobyt detí.	Stlpiky kotviť do betónovej vrstvy Vodorovné prvky kotviť do steny cez tep. izoláciu Kotvenie realizovať ako predprípravu, aby bolo možné zdemontovať zábradlie v prípade údržby Zábradlie je navrhnuté v zmysle STN 74 3305 vhodné pre pobyt detí.	

* PRED REALIZÁCIOU VÝROBKOV JE POTREBNÉ PREVERIŤ SKUTOČNE DOSIAHNUTÉ ROZMERY NA STAVBE!!

* VYROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA POSÚDENIE HLAVNÉMU PROJEKTANTOVI S ROZKRESLENÝMI DETAILAMI!!