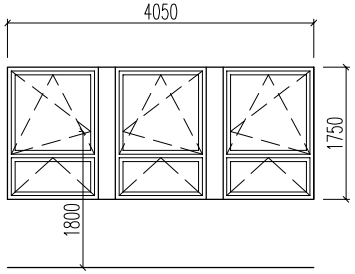
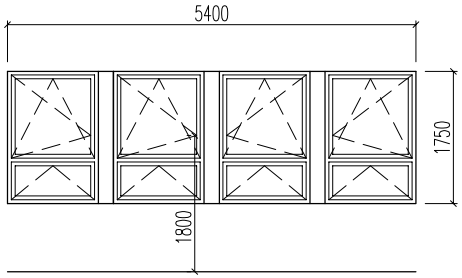

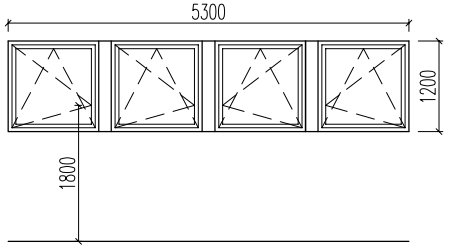
OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	016	017
ROZMER OKNO	4050x1750	5400x1750
ROZMER ST. OTVOR		
UMIESTNENIE	1.NP	1.NP
SCHEMA		
POPIS	OKNO – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byt skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m².K – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové – parapet interiérový z DTD (Max) – klučku na otvárovo–sklopnej časti umiestnit cca 300mm od spodného okraja okenného krídla	OKNO – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byt skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m².K – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové, v kuchyny 1.23 bez žalúzií – parapet interiérový z DTD (Max) – sietka proti hmyzu v kuchyny – klučku na otvárovo–sklopnej časti umiestnit cca 300mm od spodného okraja okenného krídla

	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU
POCET KUSOV	———	1	———	1	———	2	———	2
ZASKLENIE	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m².K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%				tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m².K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%			
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne				rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne			
POZNAMKA	súčastou dodávky sú interiérové žalúzie súčastou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien medziokenné prvky s plnou výplňou je nutné realizovat podla pôvodného členenia				súčastou dodávky sú interiérové žalúzie súčastou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien medziokenné prvky s plnou výplňou je nutné realizovat podla pôvodného členenia			

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!

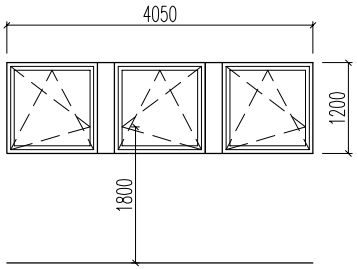
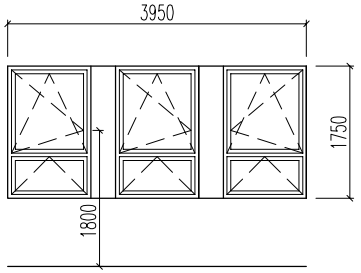
* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU

OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	018	019
ROZMER OKNO	2600x1750	5300x1200
ROZMER ST. OTVOR		
UMIESTNENIE	1.NP	1.NP
SCHEMA		
POPIS	OKNO – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m^2.K – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové, v časti kuchyne 1.23 bez žalúzií – parapet interiérový z DTD (Max) – sietky proti hmyzu v časti kuchyne 1.23 – klučku na otvárovo–sklopnej časti umiestnit cca 300mm od spodného okraja okenného krídla	OKNO – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m^2.K – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové – parapet interiérový z DTD (Max) – sietky proti hmyzu – klučku na otvárovo–sklopnej časti umiestnit cca 300mm od spodného okraja okenného krídla

	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU
POCET KUSOV	———	1	———	1	———	1	———	1
ZASKLENIE	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m^2.K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%				tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m^2.K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%			
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne				rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne			
POZNAMKA	súčastou dodávky sú interiérové žalúzie súčastou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien medziokenné prvky s plnou výplňou je nutné realizovat podla pôvodného členenia				súčastou dodávky sú interiérové žalúzie súčastou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien medziokenné prvky s plnou výplňou je nutné realizovat podla pôvodného členenia			

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!

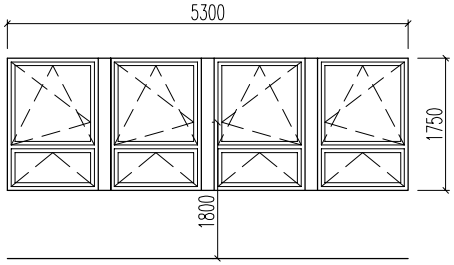

* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU

OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	020	021
ROZMER OKNO	4050x1200	3950x1750
ROZMER ST. OTVOR		
UMIESTNENIE	1.NP	1.NP
SCHEMA		
POPIS	OKNO – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – $U_{g\,min}$=1,1 W/m^2.K – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové – parapet interiérový z DTD (Max) – klučku na otvárovo–sklopnej časti umiestniť cca 300mm od spodného okraja okenného krídla	OKNO – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – $U_{g\,min}$=1,1 W/m^2.K – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové – parapet interiérový z DTD (Max) – klučku na otvárovo–sklopnej časti umiestniť cca 300mm od spodného okraja okenného krídla

	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU
POCET KUSOV	———	1	———	1	———	2	———	2
ZASKLENIE	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre $U_{g\,min}$=1,1 W/m^2.K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%				tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre $U_{g\,min}$=1,1 W/m^2.K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%			
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne				rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne			
POZNAMKA	súčastou dodávky sú interiérové žalúzie súčastou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien medziokenné prvky s plnou výplňou je nutné realizovať podla pôvodného členenia				súčastou dodávky sú interiérové žalúzie súčastou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien medziokenné prvky s plnou výplňou je nutné realizovať podla pôvodného členenia			

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!


* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU

OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	022	023
ROZMER OKNO	5300x1750	1250x1750
ROZMER ST. OTVOR		
UMIESTNENIE	1.NP	1.NP
SCHEMA		
POPIS	OKNO – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m^2.K – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové – parapet interiérový z DTD (Max) – klučku na otvárovo–sklopnej časti umiestniť cca 300mm od spodného okraja okenného krídla	OKNO – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m^2.K – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – parapet interiérový z DTD (Max) – klučku na otvárovo–sklopnej časti umiestniť cca 300mm od spodného okraja okenného krídla

	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU
POCET KUSOV	———	1	———	1	———	1	———	1
ZASKLENIE	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m^2.K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g =60%				tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m^2.K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%			
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne				rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne			
POZNAMKA	súčasťou dodávky sú interiérové žalúzie súčasťou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien medziokenné prvky s plnou výplňou je nutné realizovať podla pôvodného členenia				súčasťou dodávky sú interiérové žalúzie súčasťou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien medziokenné prvky s plnou výplňou je nutné realizovať podla pôvodného členenia			

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!

* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU

OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	024	
ROZMER OKNO / ST. OTVOR	800x800	
UMIESTNENIE	1.NP	
SCHEMA		
POPIS	OKNO – plastové profily – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – plné zasklenie – presklenie – jednoduché zasklenie	

	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU	
POCET KUSOV	———	1	———	1	
ZASKLENIE	jednoduché zasklenie – číre sklo				
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne				
POZNAMKA	rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien				

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!
* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU