2.4.1

Stredoslovenská distribučná

MESTSKÝ ÚRAD PRIEVIDZA
Ev. č. záznamu: 12975
Došlo dňa: 19. 02. 2020
Registratúrna značka:
Vybavuje: Ing. Hammer
Prílohy:
Počet hodnôt a listov tiež:
č. spisu:


Vážený obchodný partner
Mesto Prievidza
Námestie slobody 14
971 01 Prievidza

Zo dňa	Naša značka	Vybavuje	Žilina
20.01.2020	4600056559	Trgiňová / 0850 166 007	12.02.2020

Vec: Vyjadrenie k existencii energetických zariadení v majetku SSD, a.s.

K Vašej požiadavke zo dňa 20.01.2020 si Vám dovoľujeme predložiť nasledovné stanovisko:

1. V predmetnej lokalite katastra Prievidza, časť Píly, na ulici Nábrežná, KN – 5019/1, v zmysle predloženej situácie, sa **nachádzajú** **podzemné VN vedenia**, (červenou plnou čiarou VN vedenia 22kV podzemné)

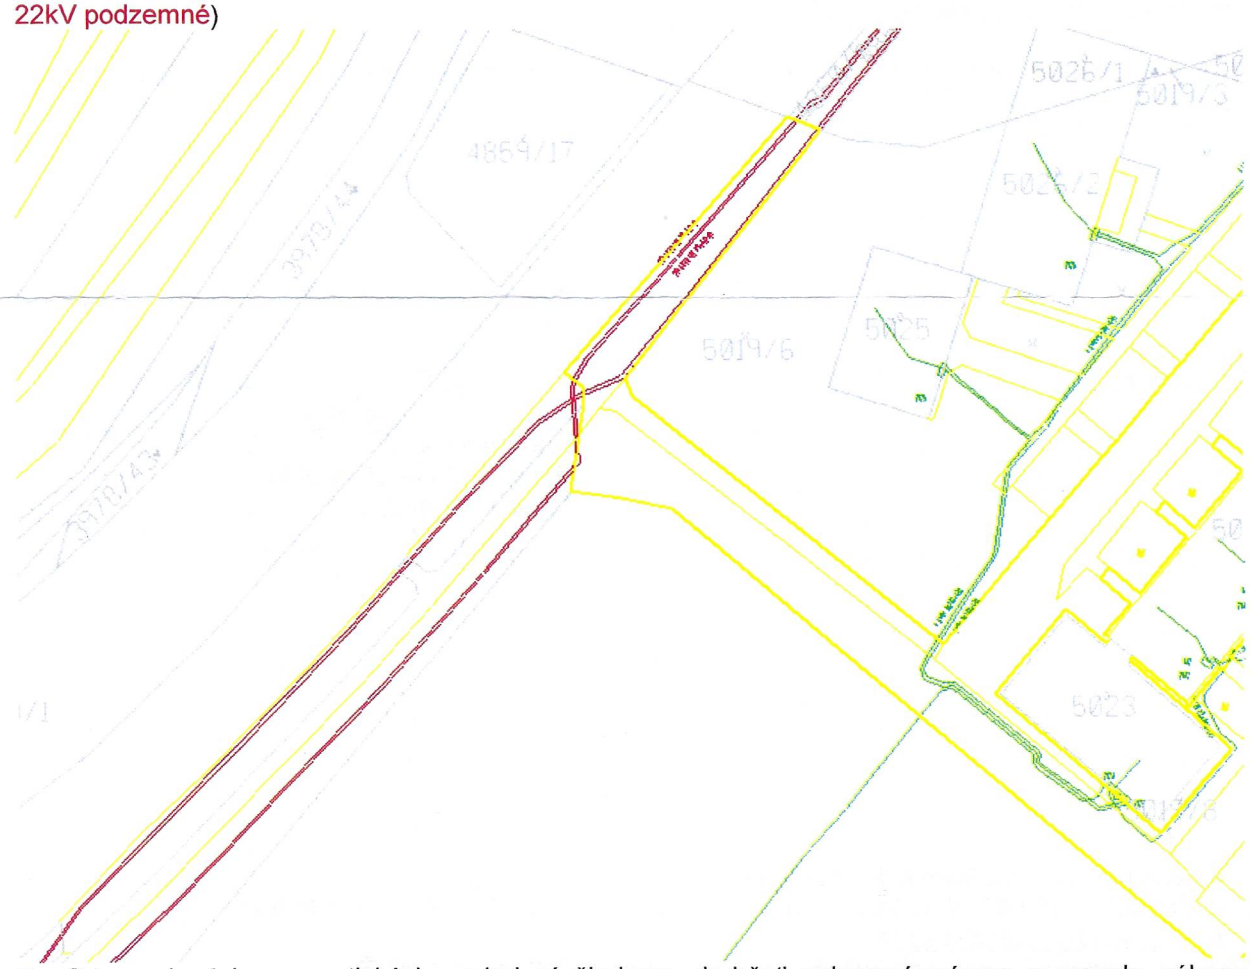

2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (**VN** zemné káblové vedenie na každú stranu **1.meter**. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.

4. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia

21.2.

Stredoslovenská distribučná

(vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

5. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

6. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk
link: https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv vytýči určený pracovník SSD.

7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z **príslušného strediska údržby EZ** na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v " Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.

8. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. **1 meter** na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

9. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

10. Platnosť tohto vyjadrenia je 6 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzať našu značku, resp. fotokópiu tohto vyjadrenia.

S pozdravom,

Stredoslovenská distribučná
akciová spoločnosť
Žilina
-65-

Eva Trgiňová
Manažér distribučnej oblasti
Zákaznícke služby

V prípade potreby sme Vám k dispozícii na:
Telefón: 0850 166 007 (*Prevádzková doba: v pracovných dňoch od 8:00 - 15.00 hod.*)
E-mail: prevadzkovatel@ssd.sk
Adresa: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8 , 010 47 Žilina
Web: www.ssd.sk