

RVO

HASMA RVO P-F402

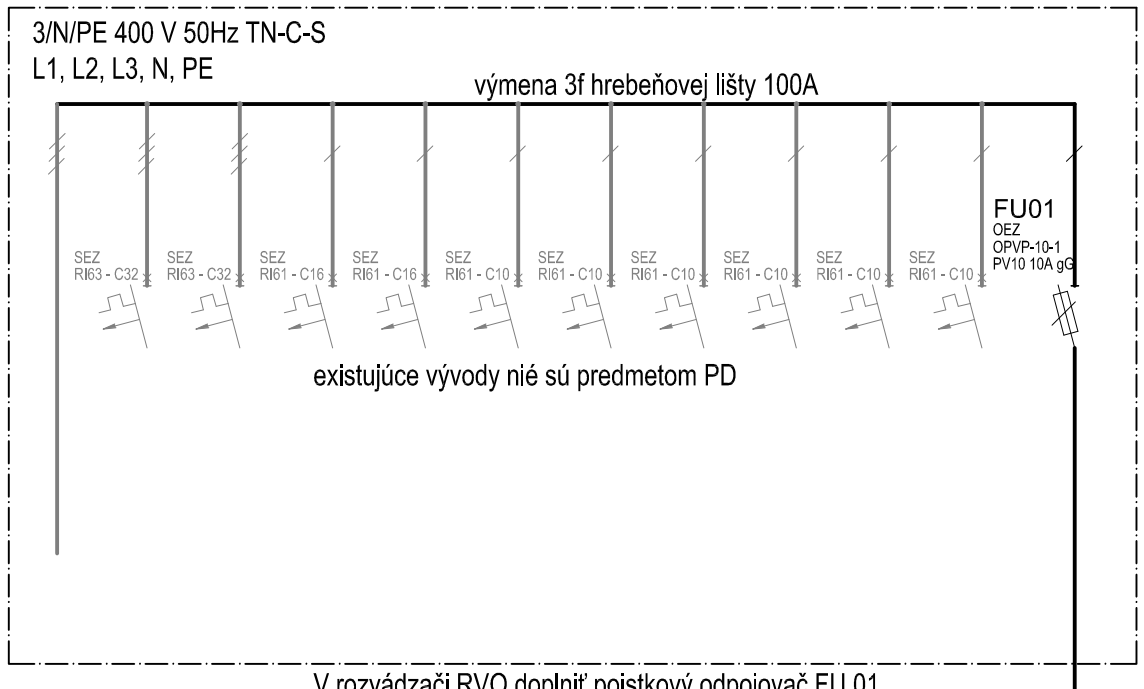

R-ČV

HASMA OS40x60 - F402

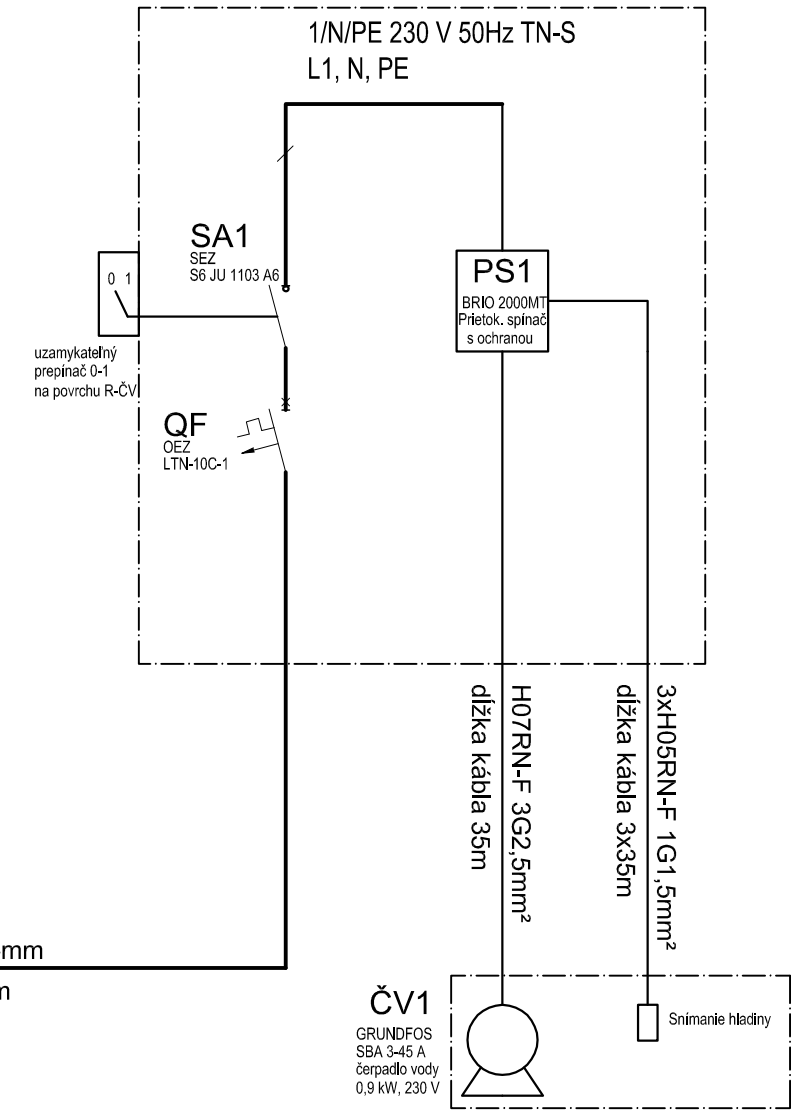

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA	OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM (PODĽA STN 33 2000-4-41:2019)
1/N/PE AC 230V 50Hz TN-S	411. OCHRANNÉ OPATRENIA: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
	411.2 POŽIADAVKY NA ZÁKLADNÚ OCHRANU (OCHRANU PRED PRIAMYM DOTYKOM): Príloha A – Prostriedky na základnú ochranu A1 – Základná izolácia živých častí A2 – Zábrany alebo kryty Príloha B – Prekážky a umiestnenieu mimo dosah
	411.3 POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUCHE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM): 411.3.1 Ochranné uzemnenie a pospájanie 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
	415 DOPLNKOVÁ OCHRANA 415.2 Doplnkové ochranné pospájanie
UZEMNENIE:	STN 33 2000-5-54:2012

POZNÁMKY:

Pred realizáciou vytýči realizátor všetky inžinierske siete v spolupráci so správcami IS.
Pri súbehu a križovaní inžinierskych sietí budú dodržané vzdialenosti podla STN 73 6005.

Architekti projektu:	Zodp. projektant:	Vypracoval:
Mgr. art. Roman GATIAL Ing. arch. Viktória Kaánová	Ing. Lukáš KÚTNY	Ing. Lukáš KÚTNY

Miesto: Prievidza, Nám. Slobody | Katastrálne územie: Prievidza

Investor: Mesto Prievidza, Nám. Slobody 14, 971 01 Prievidza

Názov:
VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA
NA NÁMESTÍ SLOBODY V MESTE PRIEVIDZA
SO 04 - Elektrická prípojka

Obsah výkresu:
Prehľadová schéma zapojenia

Ing.Lukáš Kútny
ELPROIN
B. Björnsona 128/22
971 01 Prievidza

FORMÁT :	A3
DÁTUM :	03/2020
STUPEŇ :	PRS
ZÁK.Č. :	190220
ARCH.Č. :	190220
MIERKA :	Č.VÝKRESU :
1:100	V2