
NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA	OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM (PODĽA STN 33 2000-4-41:2019)
1/N/PE AC 230V 50Hz TN-S	411. OCHRANNÉ OPATRENIA: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
	411.2 POŽIADAVKY NA ZÁKLADNÚ OCHRANU (OCHRANU PRED PRIAMYM DOTYKOM): Príloha A A1 – Základná izolácia živých častí A2 – Zábrany alebo kryty Príloha B – Prekážky a umiestnenieu mimo dosah
	411.3 POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUCHE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM): 411.3.1 Ochranné uzemnenie a pospájanie 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
	415 DOPLNKOVÁ OCHRANA 415.2 Doplnkové ochranné pospájanie
UZEMNENIE:	STN 33 2000-5-54:2012

ROZVÁDZAČ R-ČV (HASMA OS40x60 - F402):

Výrobca:	
Výrobné číslo:	
Menovité napäťie:	230 V TN-S
Menovitý prúd:	10A
Frekvencia:	50 Hz
Vyhotovenie:	plast, na stenu
Krytie:	IP 44/20
Rozmery:	400x600 (ŠxV) + kábl. priestor

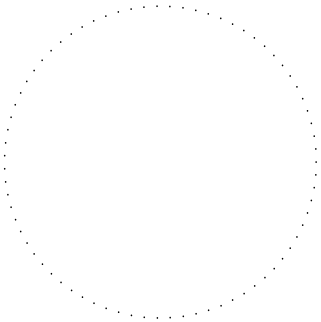

Architekti projektu:	Projektant:	Vypracoval:
Mgr. art. Roman GATIAL Ing. arch. Viktória Kaánová	Ing. Lukáš KÚTNY	Ing. Lukáš KÚTNY

Miesto: Prievidza, Nám. Slobody | Katastrálne územie: Prievidza

Investor: Mesto Prievidza, Nám. Slobody 14, 971 01 Prievidza

Názov:

VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA NA NÁMESTÍ SLOBODY V MESTE PRIEVIDZA

SO 04 - Elektrická prípojka

Obsah výkresu:


SCHÉMA ROZVÁDZAČA R-ČV

Ing.Lukáš Kútny
ELPROIN
B. Bjőrnsona 128/22
971 01 Prievidza

FORMÁT :	A4
DÁTUM :	03/2020
STUPEŇ :	PRS
ZÁK.Č. :	190220
ARCH.Č. :	190220
MIERKA :	-
Č.VÝKRESU :	V3

R-ČV

HASMA OS40x60 - F402

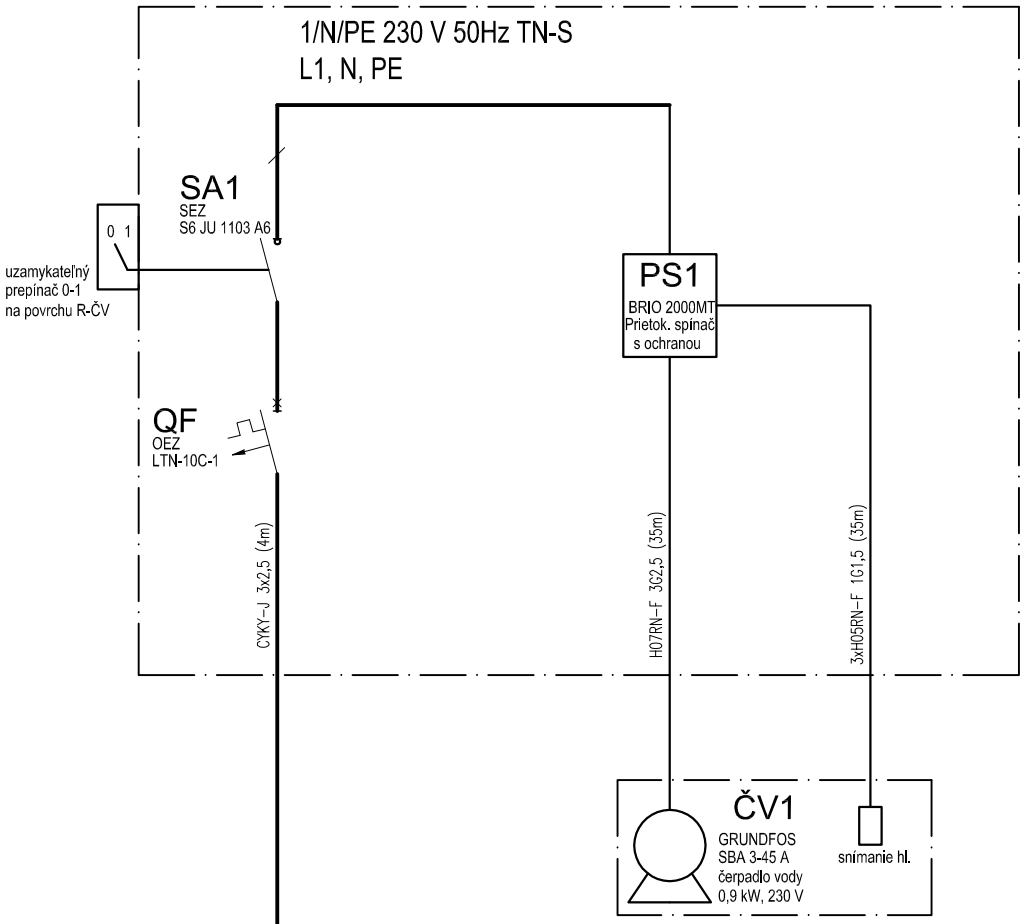

ZARIADENIE		Prívod z rozvádzača RVO		Napojenie čerpadla	Snímanie hladiny						
Pi [kW]											
KÁBEL		CYKY-J 3x2,5 (4m)		H07RN-F 3G2,5 (35m)	3xH05RN-F 1G1,5 (35m)						
ČÍSLO KÁBLA		WL0A		WL1	WS1						
POZNÁMKY											

Ing.Lukáš Kútny ELPROIN	Názov stavby: VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA NA NÁMESTÍ SLOBODY V MESTE PRIEVIDZA	Zariadenie: R-ČV	Investor: Mesto Prievidza, Nám. Slobody 14, 971 01 Prievidza	Vypracoval: Ing. Lukáš Kútny	Pole: -	Dátum: 03/2020